


PRZEKRÓJ KLATKI SCHODOWEJ

Klasa ognioowa z listkami pomiarowymi bez funkcji wykresu
SCD-1-L-P-1150x1150x500-K2-EL-FDW-B-25-SL2-13

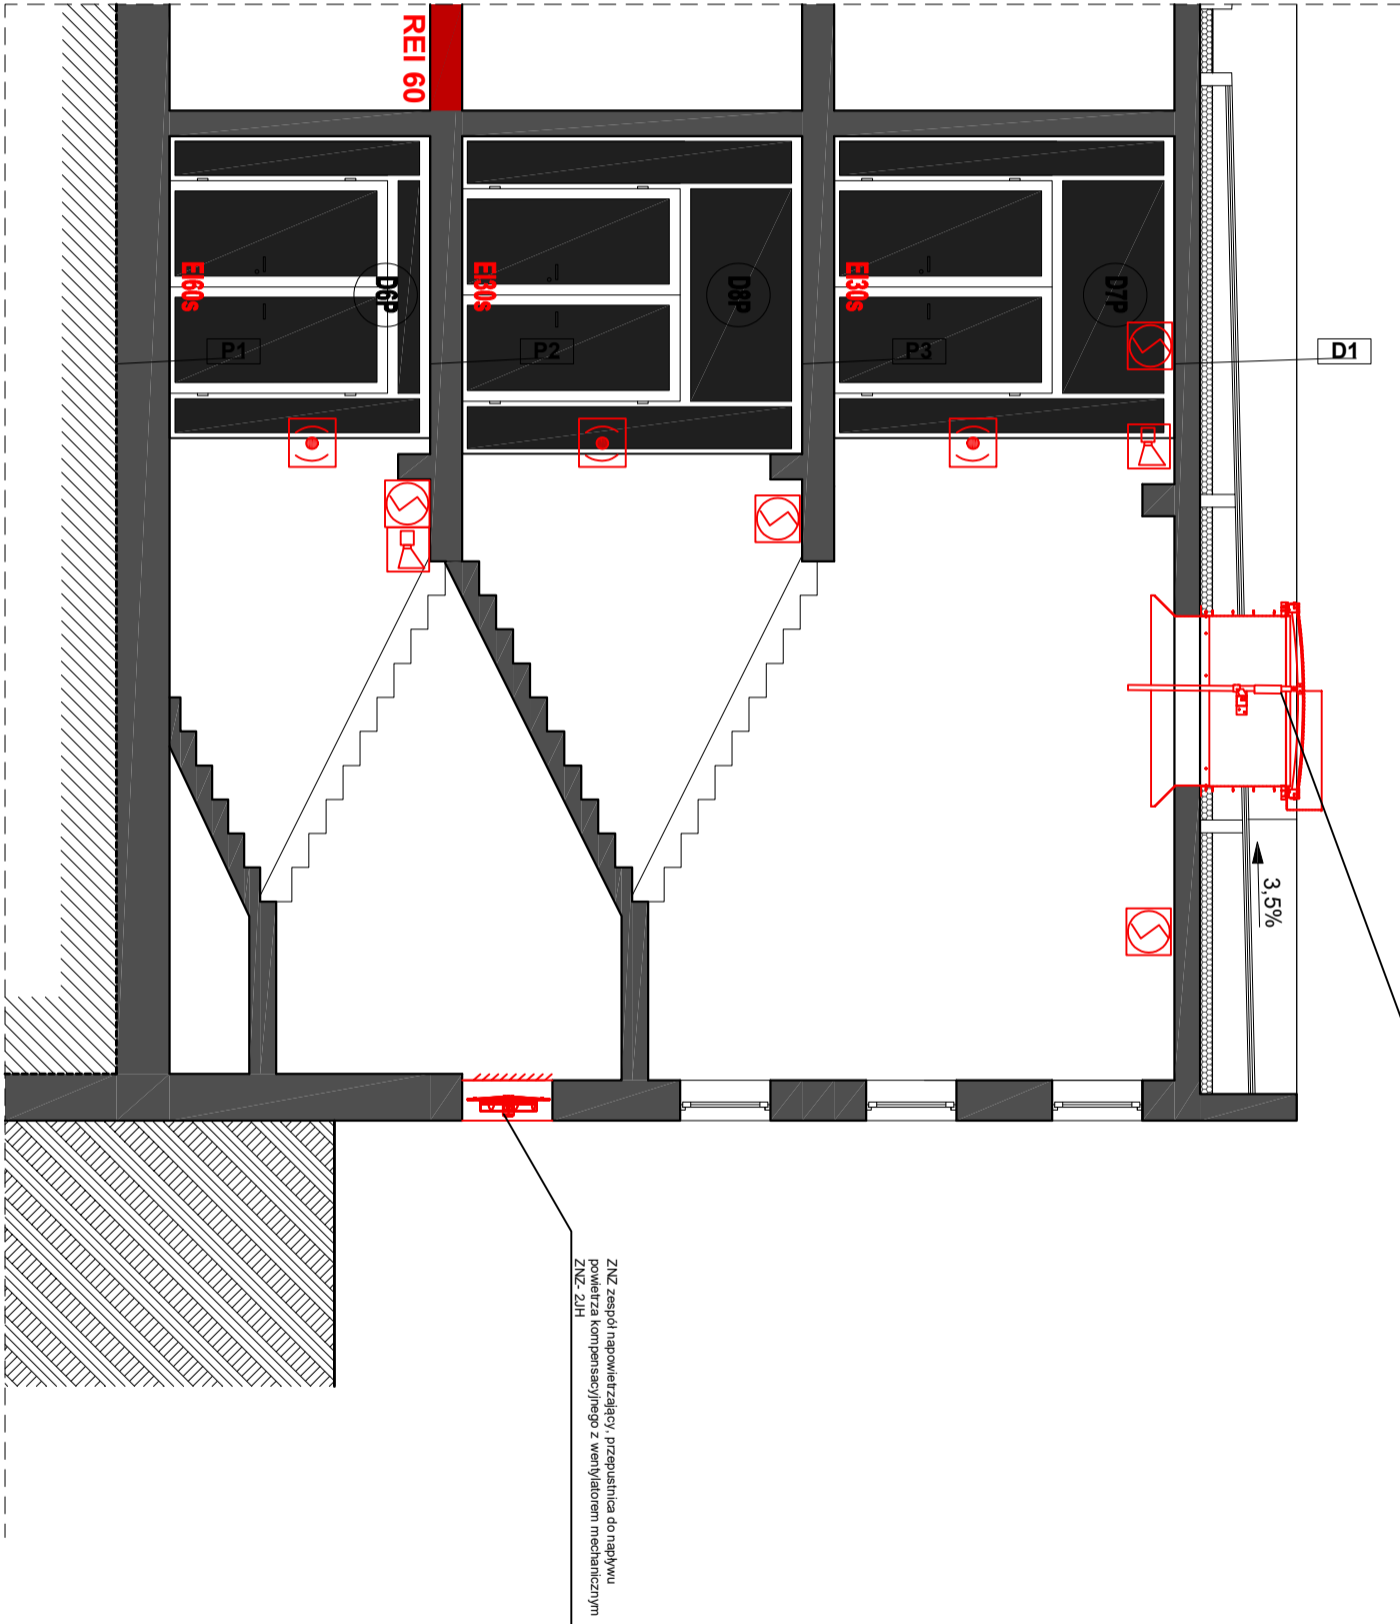

LEGENDA:

- REI 60** Rodzaj strefy pożarowej
- REI 120** Odporność ognioowa ścian wydziających REI
- E30S** Wymagana klasa odporności p.poż. ataków
- REI 60** Odporność ognioowa stropów nadpodłazami
- REI 60** Poza opracowaniem
- REI 60** Wąsłko do budynku
- REI 60** Instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna w ścianie z wydzielną ognioową na wysokości 2,05 m
- REI 60** Instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna w ścianie z wydzielną ognioową na wysokości 2,05 m
- REI 60** Istniejące ściany do wyburzenia
- REI 60** Urządzenia sanitarne do demontażu
- REI 60** Urządzenia sanitarne projektowane
- REI 60** Ścianka drzwiowa do demontażu
- REI 60** Ścianka drzwiowa i okienka projektowana
- REI 60** Ściany przeznaczona do pokrycia płytami ceramicznymi do wysokości 2,05 m powyżej przeznaczona do malowania
- REI 60** Moduł zasilający - sterujący z podtrzymaniem akumulatorowym
- REI 60** Przycisk oddymiania/aktywny
- REI 60** Czujka dymu+ognia/20 czujki
- REI 60** Sygnalizator akustyczny
- REI 60** kłapa oddymniająca
- REI 60** Puszka PIP 2N do montażu sygnalizatora akustycznego

| | |
|---|---|
| Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpowodziowych -Projekt grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej | |
| Szkola Podstawowa nr 7 w Mławie ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mława | |
| Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława | |
| Sky-Poż Robert Grabowicz Kalenice 77 99-420 Łyszkowice tel. 781-272-533 biuro@sky-poz.pl www.sky-poz.pl | SKY-POŻ 021NIE18 42100W211000 |
| Faza rys.: Projekt wykonawczy | |
| Tytuł rys.: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTÓW SYSTEMU ODDYMIANIA Z NAWIEMIEM MECHANICZNYMI | |
| Format rys.: - | Pozdorn: - |
| Skala rys.: - | Nr rys.: 5 |