
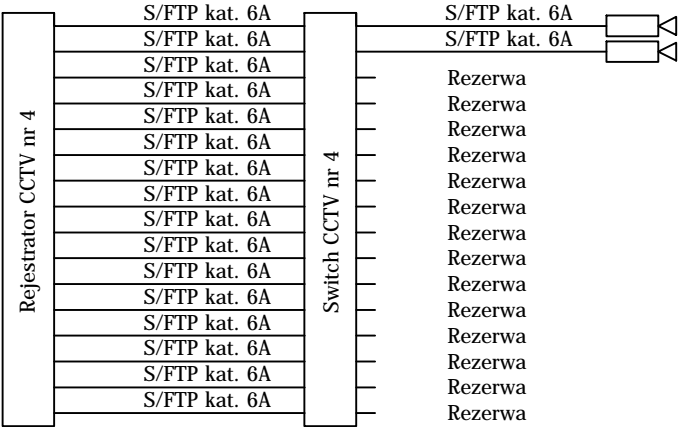
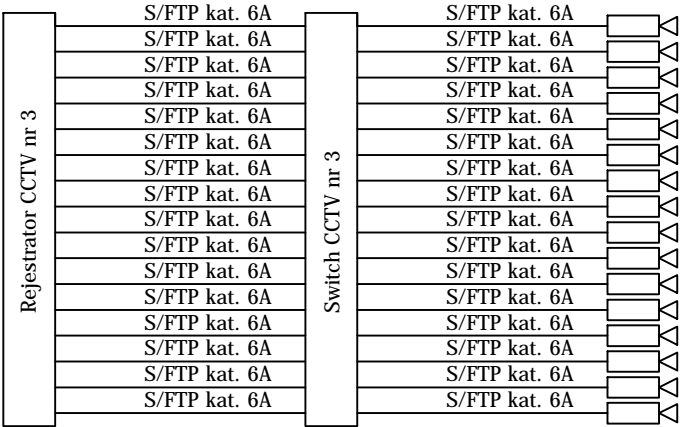
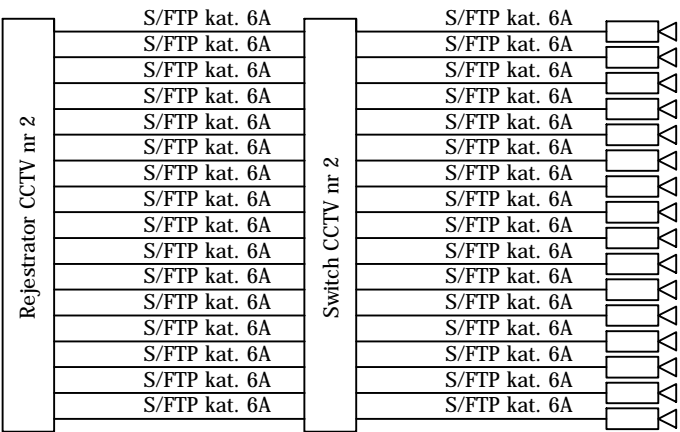


SCHEMAT OKABLOWANIA CCTV

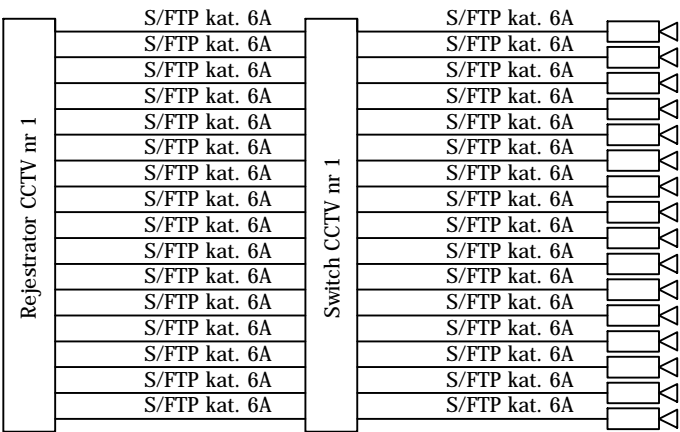

SCHEMAT BLOKOWY SZAFY CCTV

Wypożażenie szafy CCTV:

1	Szuflada z wentylatorami 1U
2	
3	Panel porządkujący 1U
4	1 Panel krosowy 1U 16 złącz
5	Panel porządkujący 1U
6	1 Rejestrator 1U 16 złącz
7	
8	Panel porządkujący 1U
9	1 Panel krosowy 1U 16 złącz
10	Panel porządkujący 1U
11	1 Rejestrator 1U 16 złącz
12	
13	Panel porządkujący 1U
14	1 Panel krosowy 1U 16 złącz
15	Panel porządkujący 1U
16	1 Rejestrator 1U 16 złącz
17	
18	Panel porządkujący 1U
19	1 Panel krosowy 1U 16 złącz
20	Panel porządkujący 1U
21	1 Rejestrator 1U 16 złącz
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	2U Blok zasilający 9x2P+Z
30	
31	2U Zestaw montażowy DIN
32	
33	
34	
35	UPS 2500 VA
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U:  
- panel wentylatorów do montażu w szafie 19"  
- 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie

Parametry techniczne panel porządkujący 1U:  
- panel do montażu w szafie 19"  
- prowadzenie przewodów w poziomie i na wskroś  
- wyposażony w 4 plastikowe pierścienie podtrzymujące

Parametry techniczne panel krosowniczy 1U:  
- panel do montażu w szafie 19"  
- 16 złącz RJ-45, S/FTP kat. 6A  
- panel ma zapewniać automatyczne uziemienie każdego złącza  
- parametry techniczne wg opisu PB

Parametry techniczne rejestrator CCTV 1U:  
- panel do montażu w szafie 19"  
- 16 złącz RJ-45, S/FTP kat. 6A  
- parametry techniczne wg opisu PB

Parametry techniczne półka stała (2 szt.):  
- do montażu w szafie 19"  
- głębokość półki 450  
- maksymalne obciążenie 50 kg

Parametry techniczne blok zasilający (1 szt.) 2U:  
- do montażu w szafie 19"  
- wyjścia gniazda 230V 9x 2P+Z

Parametry techniczne blok zasilający (1 szt.) 2U:  
- do montażu w szafie 19"  
- szyny TH35 3x 4 moduły

szafa dystrybucyjna CCTV  
RACK 19" 42U  
2000x600x800 (WxSxG)

Konfiguracja szafy dystrybucyjnej SD została przedstawiona  
poglądowo, przed przystąpieniem do montażu zakres  
wypożażenia, ustawienia i konfiguracji uzgodnić  
bezpośrednio z Inwestorem

tytuł rysunku: SCHEMAT BLOKOWY SZAFY RACK CCTV			
temat opracowania: Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela 7 w Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo administracyjnych na potrzeby jendostek mmiasata Mława			
adres obiektu: Mława, ul. Lelewela 7			
faza:	PROJEKT BUDOWLANY		branża: ELEKTRYCZNA
autor:			
skala:	-	SIERPIEN 2022	rys: E-04