


RZUT PIWNICY

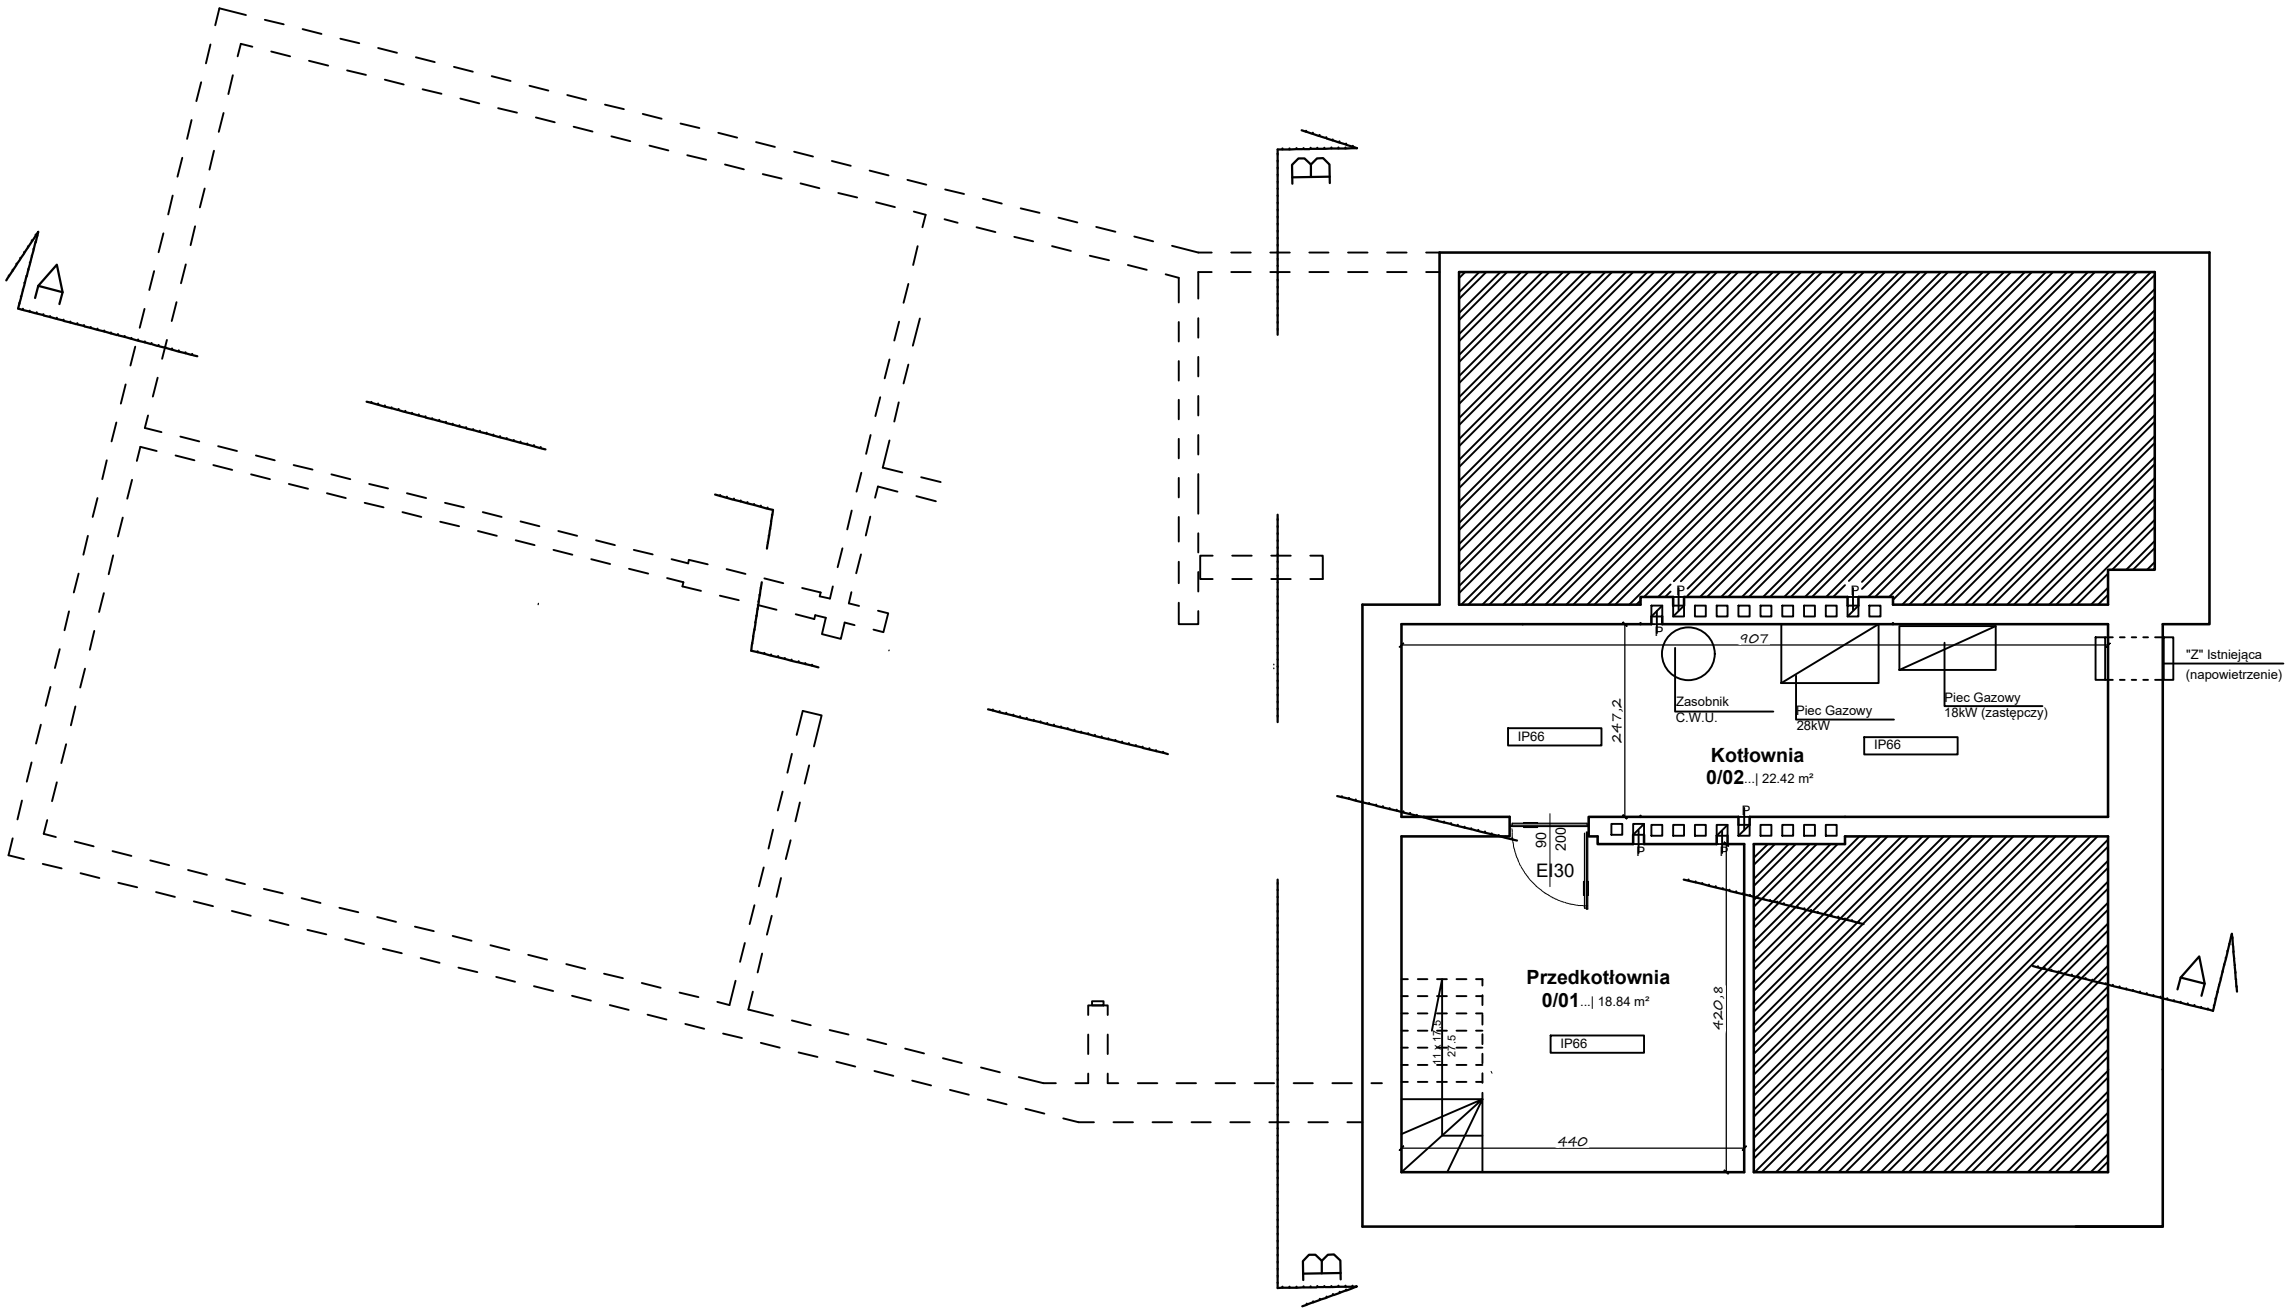

LEGENDA:

- IP66 - Oprawa hermetyczna LED 40W
- Piec Gazowy 28kW - Istniejący Piec Gazowy 28 kW
- Piec Gazowy 18kW (zastępczy) - Istniejący Piec Gazowy/zastępczy 18 kW
- "Z" Istniejąca (napowietrzenie)

UWAGI:

- USTAWIENIE I DRAŻNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
SPRAWDZIĆ ZA POMOCĄ WYKWALIFIKOWANEGO
KOMINARZA LUB PROTOKOŁU KOMINIARSKIEGO.

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00.
PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego
- Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku.
- Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym.
- Wszystkie ościeżnice zostają powiększone. Wobec tego na budowie sprawdzić dokładnie ościeżnice zaznaczone na rysunku.
- W przypadku wymiany okien należy również dokładnie zweryfikować okna podobne wg zesatwienia stalarki okiennej.

Nazwa zadania			
„Projekt zamienny zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego z funkcji oświaty nauki i kultury na funkcje administracji samorządowej (budynek biurowo-administracyjny)			
Usytuowanie			
06-500 Mława, ul. Lelewela 7 (działka o nr ewid. 4066)			
Inwestor			
Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława			
Projektant:		Podpis	
mgr inż. Paweł Czarnecki upr. 171/SWOKK/2013			
arch. Edward Kusiak upr. 99/68			
Nazwa rysunku			
RZUT PIWNICY			
Branża		Stadium	
Architektura		PROJEKT	
Data	Skala	Nr rys	Rev.
07.07.2022	1:100	A - 00	00

Wszystkie prawa zastrzeżone © "BP MNGROUP". Kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów w całości lub części bez pisemnej zgody "BP MNGROUP MARIOŁA WYSZURA" jest zabronione.