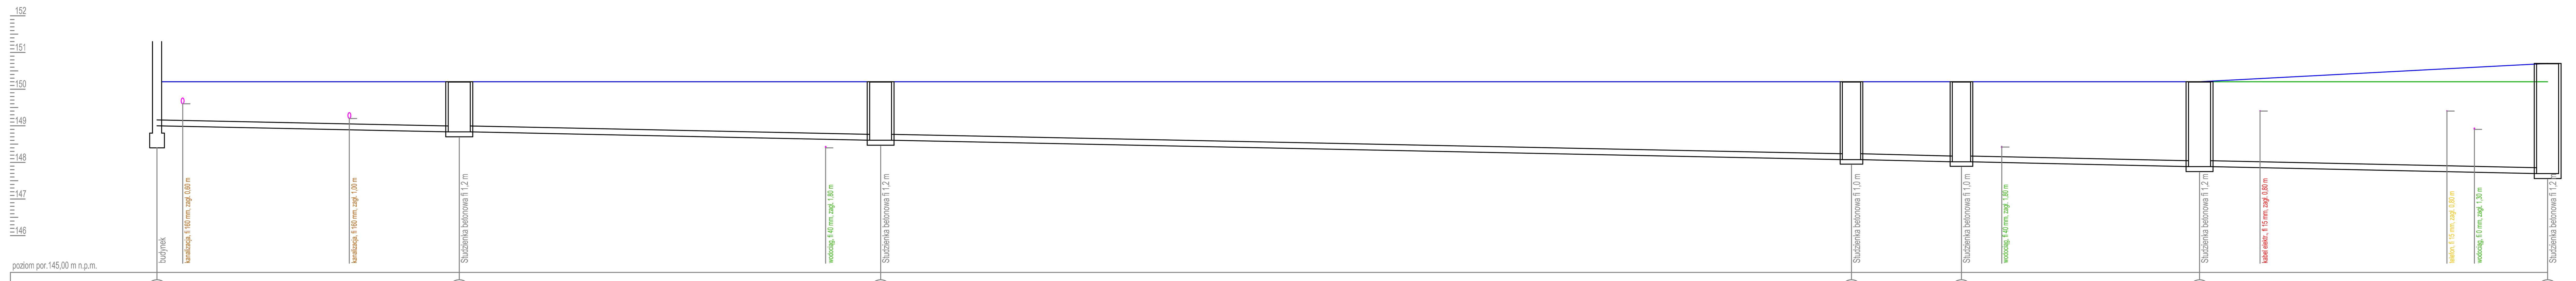

Węzeł	S0			S1		S2	S3	S4		S5				S6
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,20			150,20		150,20	150,20	150,20		150,20				150,20
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,00	148,99	148,90	148,84	148,64	148,61	148,08	148,02	147,99	147,69	147,85	147,75	147,74	147,70
Zagłębienie dna [m]	1,20			1,37		1,60	2,13	2,19		2,32				2,51
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160													1,0
Długość [m]	16,50			23,00		53,00	6,00	13,00		19,00				
Odległość [m]	0,00	1,40	10,50	16,50	36,50	39,50	92,50	98,50	100,70	111,50	114,80	125,00	126,50	130,50
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	150,20			150,20		150,20	150,20	150,20		150,20				150,70
Hektometr	0							1						+0,31

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

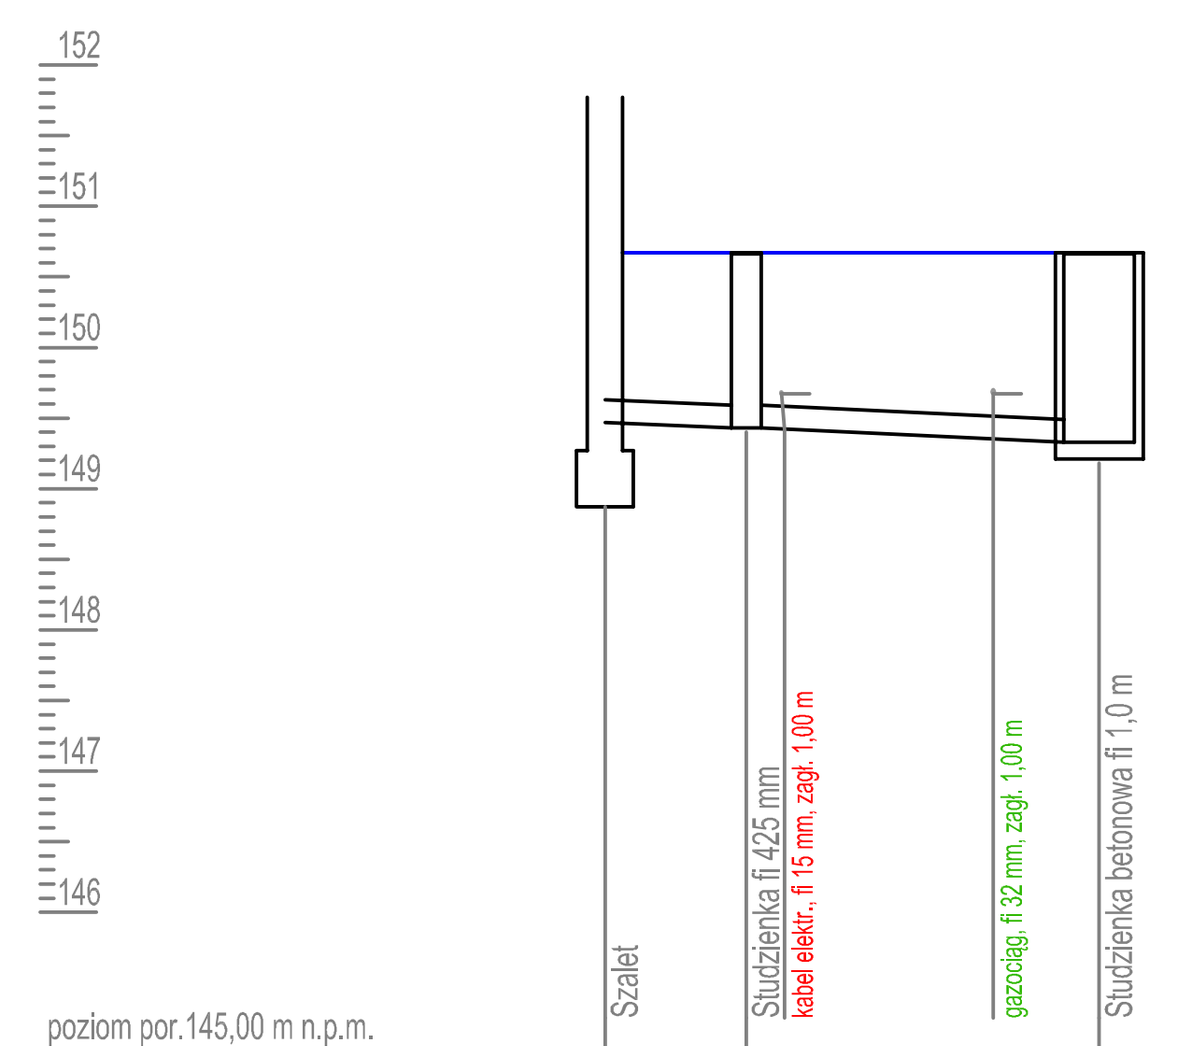

Węzeł	b1	S4'			S4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,43	149,42	149,36	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20	1,24			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160				2,0
Długość [m]	2,00	5,00			
Odległość [m]	0,00	2,00	2,50	5,50	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7				

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

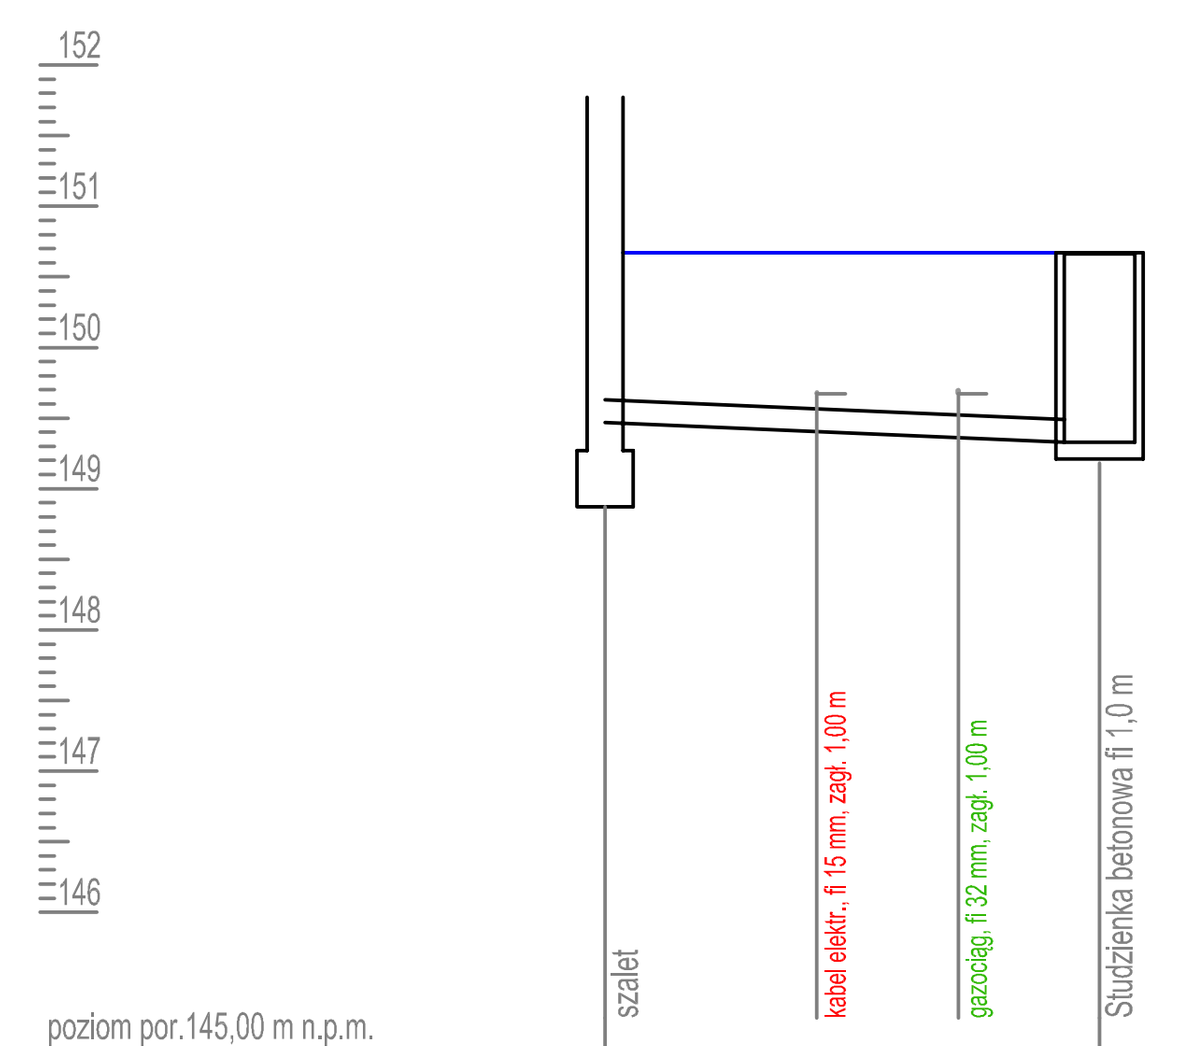

Węzeł	b2			s4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,41	149,37	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160			2,0
Długość [m]	7,00			
Odległość [m]	0,00	3,00	5,00	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7			

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

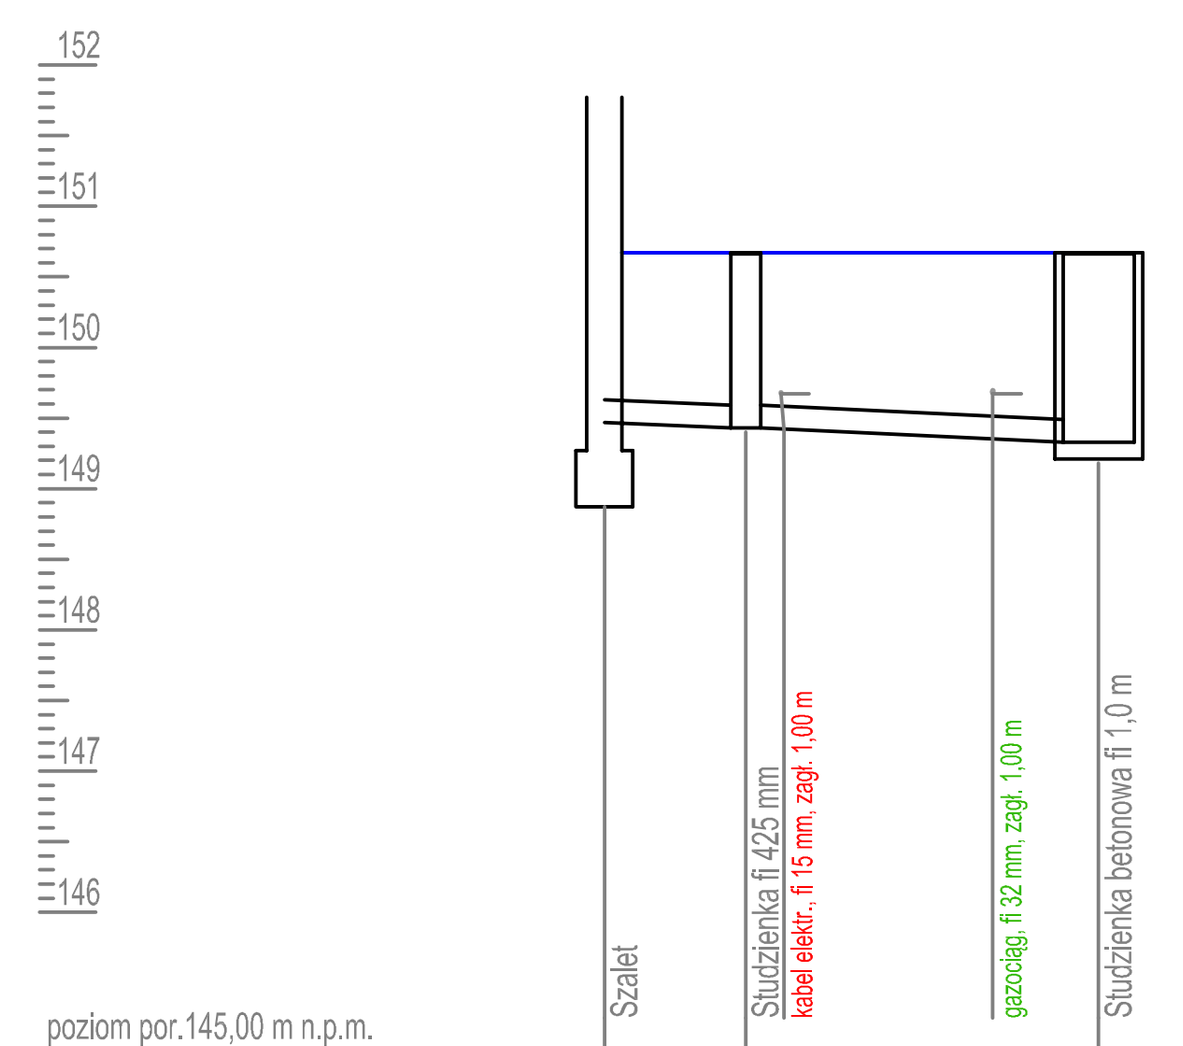

Węzeł	b3	S4''			S4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,43	149,42	149,36	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20	1,24			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160				2,0
Długość [m]	2,00	5,00			
Odległość [m]	0,00	2,00	2,50	5,50	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7				

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

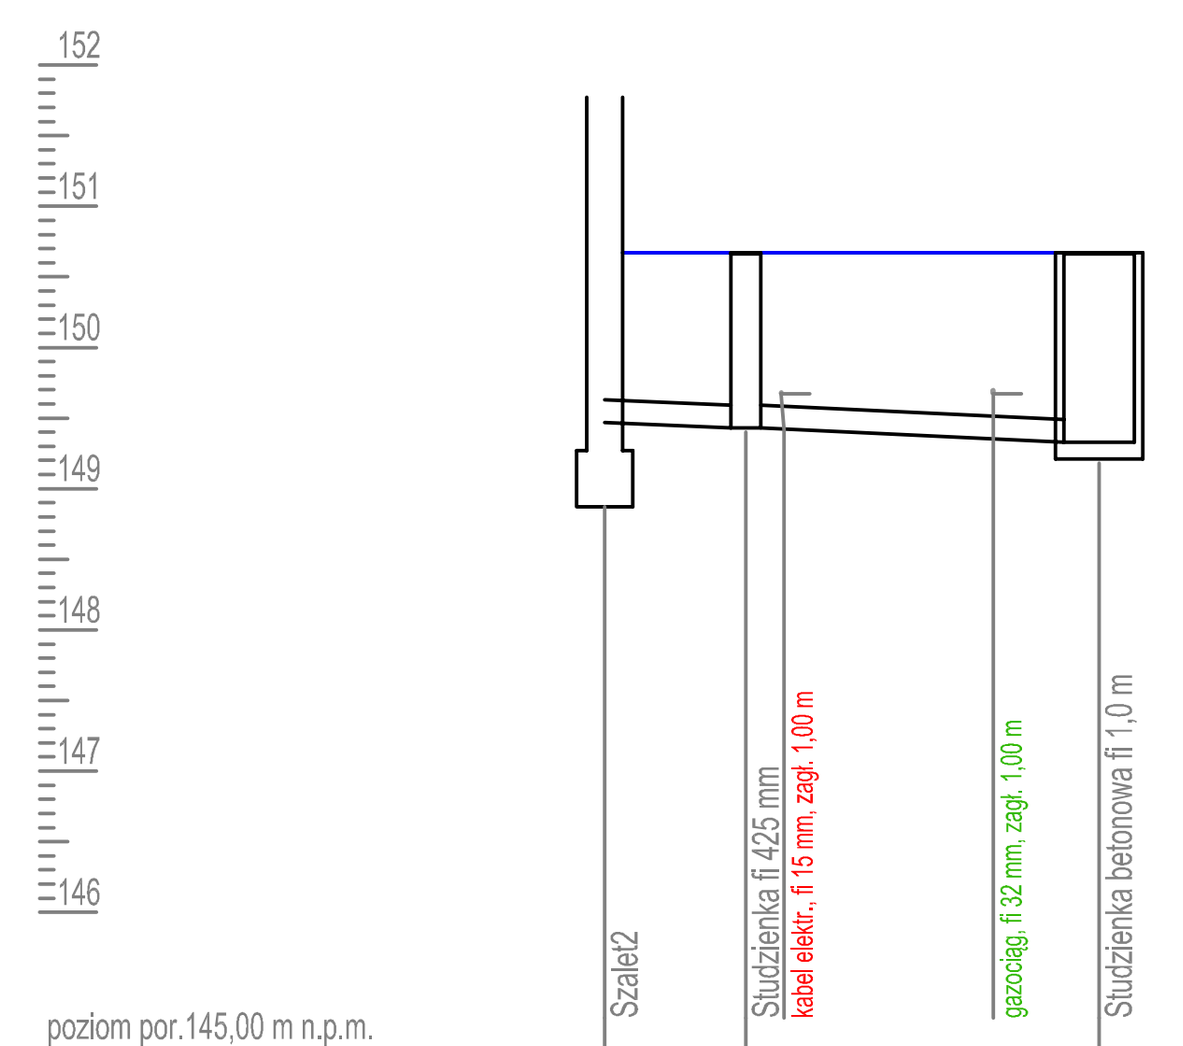

Węzeł	b4	S5'			S5
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,43	149,42	149,36	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20	1,24			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160				2,0
Długość [m]	2,00	5,00			
Odległość [m]	0,00	2,00	2,50	5,50	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7				

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

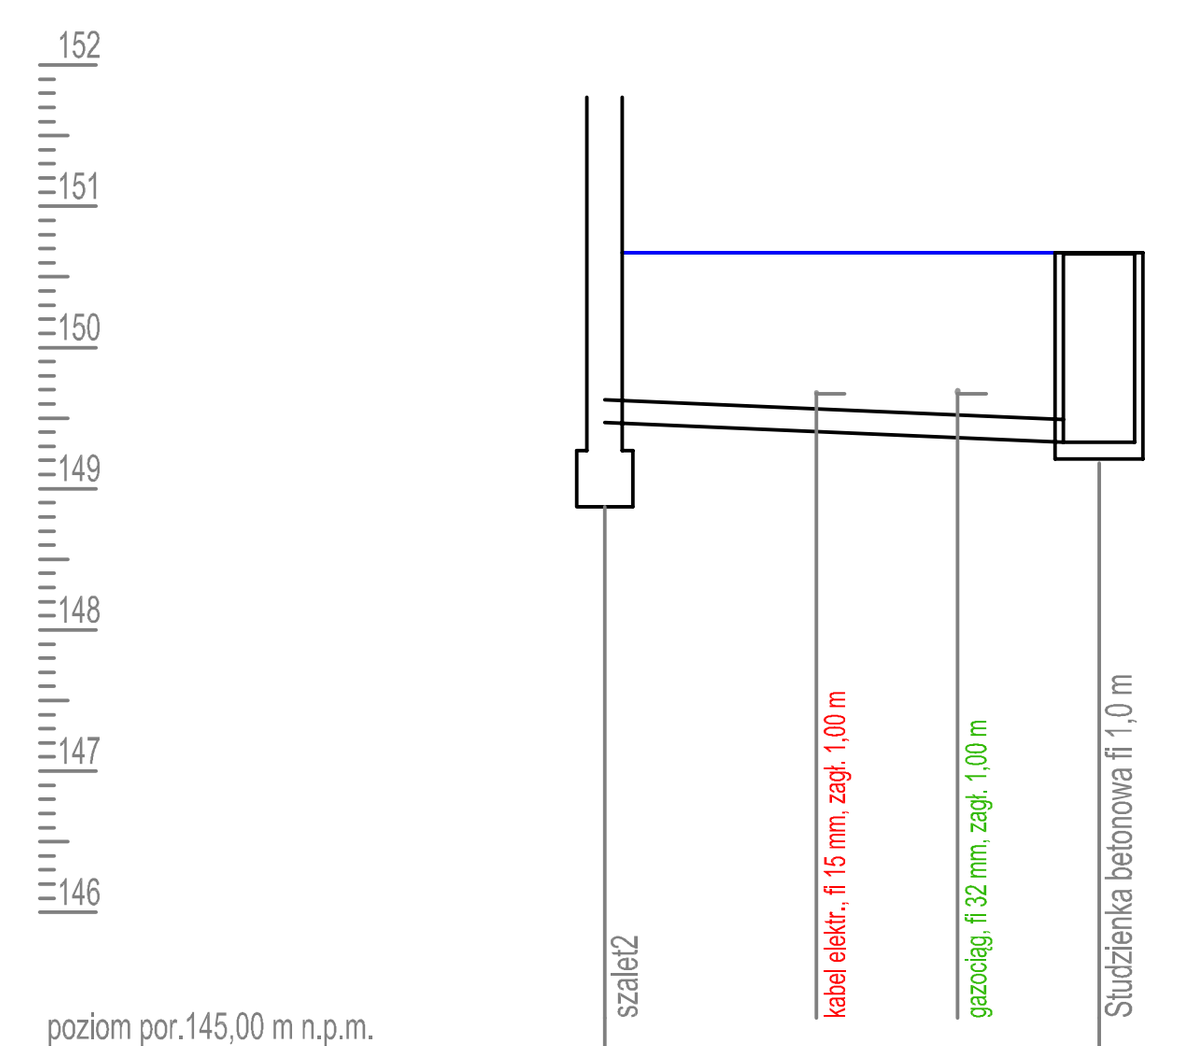

Węzeł	b5			s5
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,41	149,37	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160			2,0
Długość [m]	7,00			
Odległość [m]	0,00	3,00	5,00	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7			

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

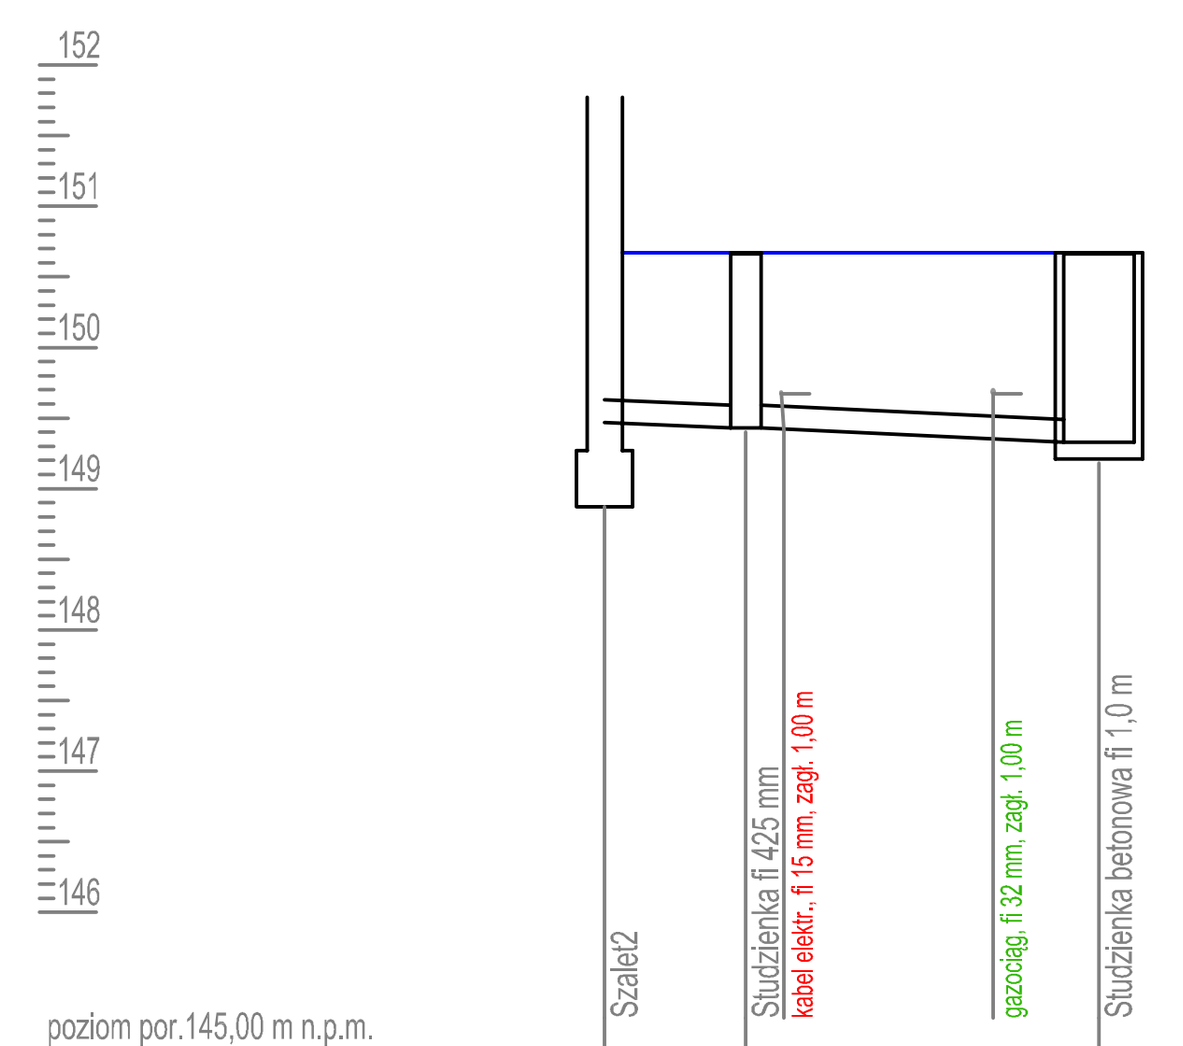

Węzeł	b6	S5''			S5
Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,67	150,67			150,67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	149,47	149,43	149,42	149,36	149,33
Zagłębienie dna [m]	1,20	1,24			1,34
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160				2,0
Długość [m]	2,00	5,00			
Odległość [m]	0,00	2,00	2,50	5,50	7,00
Metr	0 1 2 3 4 5 6 7				

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

UWAGI:
1. Projektowane elementy instalacji i urządzenia techniczne znajdujące się na rysunkach, a nie mające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nie znajdujące odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
5. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z Projektantem, a następnie uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
8. Wszystkie elementy budowlano-konstrukcyjne, które tego wymagają, należy wykonać zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpożarowej.
9. Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; aktualne normy, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne; instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz POMIESZCZENIA SANITARNE OGÓLNODOSTĘPNE
adres: ul. Nowoleśna, 06-500 Mława
obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/12

Jednostka Projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel.: +48 56 697 40 38
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Branża: SANITARNA

	Nr upr.	Podpis
Projektant instalacji sanitarnych: mgr inż. Jakub Drozdowski, upr. nr: WAM/0144/PBS/21 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WAM/0144/PBS/21	
Projektant instalacji sanitarnych - sprawdzający: mgr inż. Szymon Lewkowski, upr. nr: WAM/0055/PBS/21 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WAM/0055/PBS/21	

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

Skala:	Data (dd.mm.rrrr):	Numer rys.:	TOM:
1:100/1:200	09.2021	SZ-3	IV-PT