



# PARTER

pow. użyt. ok. 535,68 m<sup>2</sup>

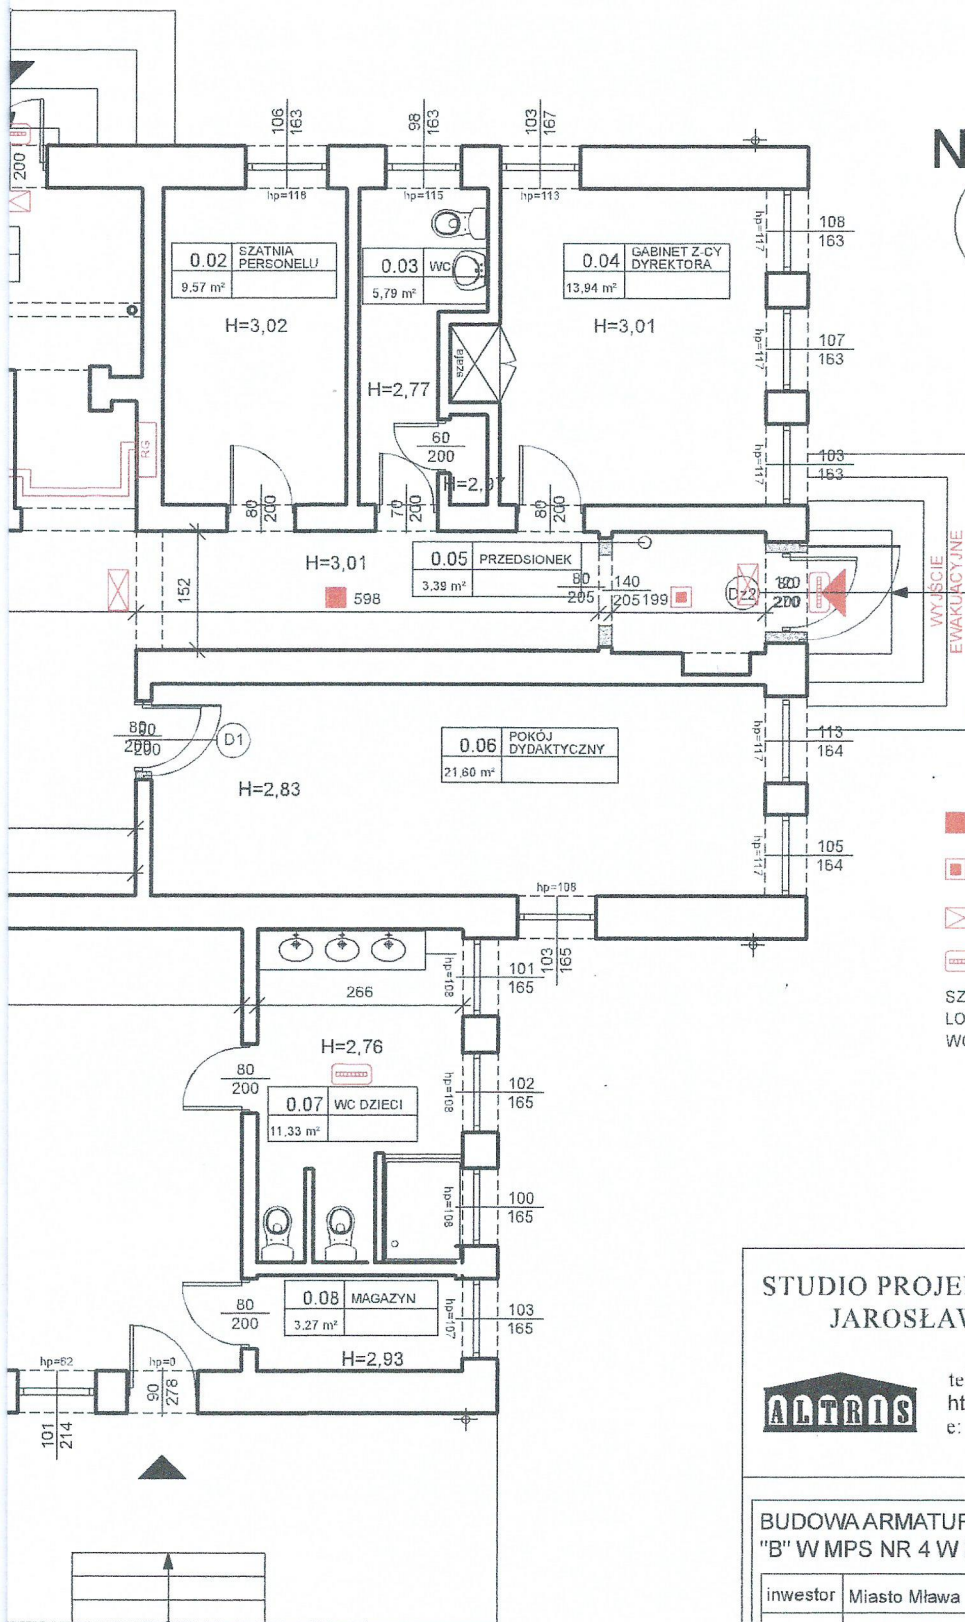

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZNI  
PRZECIWPOŻAROWYCH**  
mgr **Kazimierz Boryczewski**  
NR UPR. 288/94  
*Stwierdził 9.12.2019*  
miejscowość, data, podpis  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
Stwierdzam  
bez uwag  
z uwagami

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TYPÓW OPRAW ORAZ ICH  
LOKALIZACJA I MONTAŻ Z CZASEM PODTRZYMANIA  
WG RYSUNKÓW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ E1-E3

## RYSUNEK ZBIORCZY PARTER 1:100

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS  
JAROSŁAW MYSIOR



tel. +48.508.133.192  
<http://www.altris.com.pl>  
e: [biuro@altris.com.pl](mailto:biuro@altris.com.pl)



f/altriscompl

### BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU "B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

inwestor	Miasto Mława	BUDOWLANA
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:100
adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06-500 Mława	rys.A.02

### RZUT PARTERU - ZBIORCZY

projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/04
sprawdzający	mgr inż. Karol Korociński	31/76/EI

- GR.10 [SW1] REI60 RA1>40dB np.RIGIPS 3.40.02 + GŁADŹ I MAŁOWANIE
- GR.15 [SW2] REI60 RA1>40dB np.RIGIPS 3.40.02 + GŁADŹ I MAŁOWANIE
- GR.24 [SW3] REI60 SILKA E24 + TYNK CW KAT III + MAŁOWANIE
- GR.24 [SW4] REI60 ISTNIEJĄCĄ ŚCIANKĘ ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI  
ok. 2 m. ZASTOSOWAĆ SUFIT SU1 DLA WYDZIELENIA
- [SU1] REI60 np.RIGIPS 4.05.81 SUFIT BEZWIESZAKOWY