

PRZEDSZKOLE MŁAWA

Obliczenia natężania oświetlenia

Data: 12.11.2019

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

Spis treści

PRZEDSZKOLE MŁAWA

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
0.01 - SZATNIA	
Protokół wprowadzenia	4
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	5
0.05 - PRZEDSIONEK	
Protokół wprowadzenia	6
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	7
0.07 - WC DZIECI	
Protokół wprowadzenia	8
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	9
0.09 - SALA PRZEDSZKOLNA	
Protokół wprowadzenia	10
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	11
0.14 - KORYTARZ	
Protokół wprowadzenia	12
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	13
0.16 - KOTŁOWNIA	
Protokół wprowadzenia	14
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	15
0.19 - KORYTARZ	
Protokół wprowadzenia	16
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	17
0.25 - KORYTARZ	
Protokół wprowadzenia	18
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	20
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	21
0.26 - KORYTARZ	
Protokół wprowadzenia	22
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	24
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	25
1.14 - KORYTARZ	
Protokół wprowadzenia	26
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	27
Powierzchnie pomieszczenia	

AWEX
Sp. z o.o Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaça
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

Spis treści

Płaszczyzna pracy
Izolinie (E)

28

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Małomława
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.01 - SZATNIA / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.820 m
Powierzchnia podstawowa: 35.18 m²

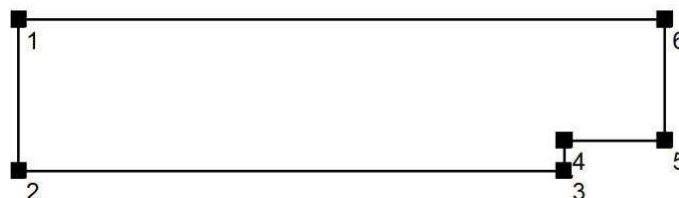


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(24.071 64.104)	(24.071 61.194)	2.910
Ściana 2	0	(24.071 61.194)	(34.611 61.194)	10.540
Ściana 3	0	(34.611 61.194)	(34.611 61.779)	0.585
Ściana 4	0	(34.611 61.779)	(36.551 61.779)	1.940
Ściana 5	0	(36.551 61.779)	(36.551 64.104)	2.325
Ściana 6	0	(36.551 64.104)	(24.071 64.104)	12.480

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Małomiąca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.01 - SZATNIA / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

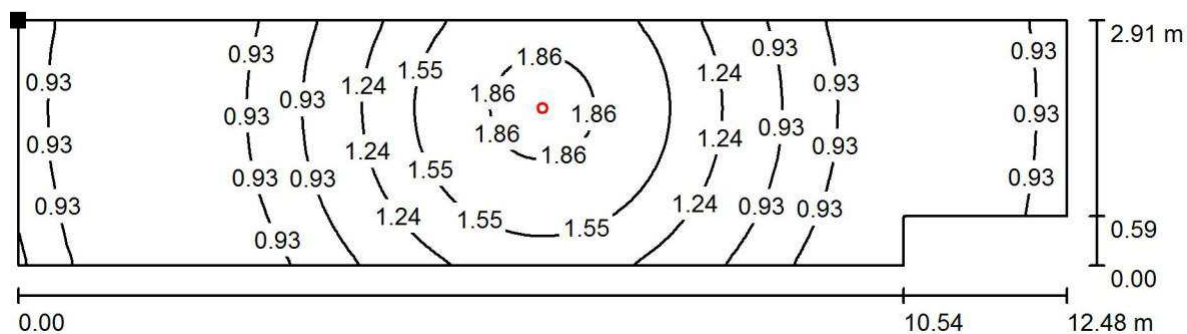

Wartości Lux, Skala 1 : 90

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(24.071 m, 64.104 m, 0.020 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
1.19

E_{min} [lx]
0.60

E_{max} [lx]
2.17

E_{min} / E_m
0.505

E_{min} / E_{max}
0.277

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaça
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.05 - PRZEDSIONEK / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 3.010 m
Powierzchnia podstawowa: 3.08 m²

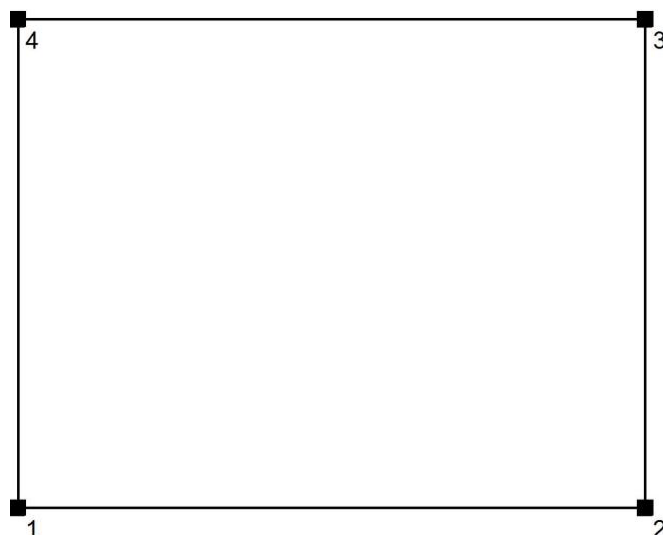


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(42.631 58.169)	(44.621 58.169)	1.990
Ściana 2	0	(44.621 58.169)	(44.621 59.719)	1.550
Ściana 3	0	(44.621 59.719)	(42.631 59.719)	1.990
Ściana 4	0	(42.631 59.719)	(42.631 58.169)	1.550

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.05 - PRZEDSIONEK / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

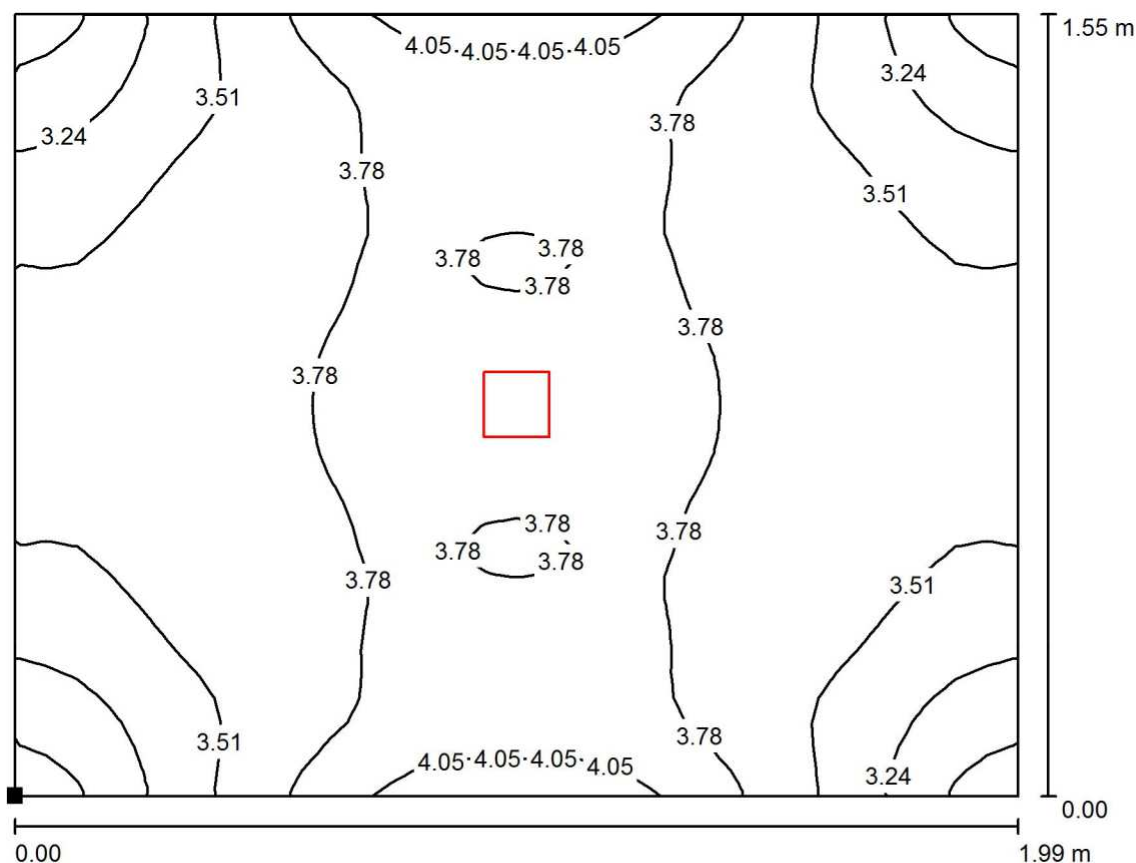

Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.631 m, 58.169 m, 0.020 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.65

E_{min} [lx]
2.84

E_{max} [lx]
4.18

E_{min} / E_m
0.778

E_{min} / E_{max}
0.678

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.07 - WC DZIECI / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.760 m
Powierzchnia podstawowa: 7.94 m²

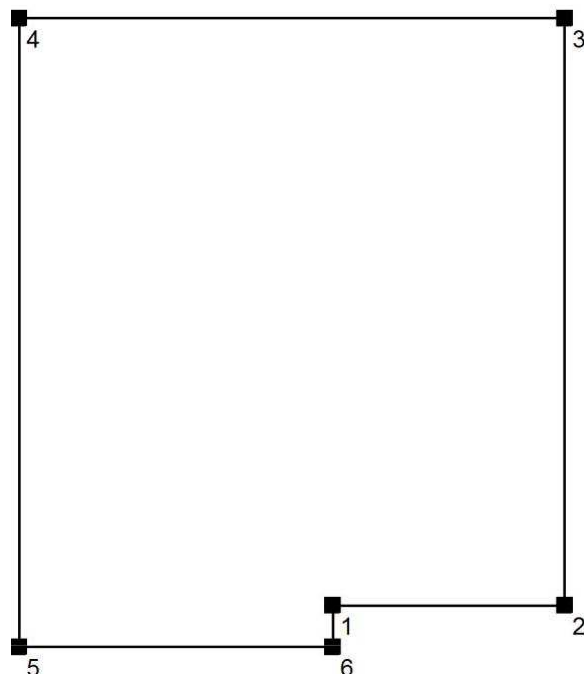


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(39.591 51.739)	(40.721 51.739)	1.130
Ściana 2	0	(40.721 51.739)	(40.721 54.609)	2.870
Ściana 3	0	(40.721 54.609)	(38.061 54.609)	2.660
Ściana 4	0	(38.061 54.609)	(38.061 51.536)	3.073
Ściana 5	0	(38.061 51.536)	(39.591 51.536)	1.530
Ściana 6	0	(39.591 51.536)	(39.591 51.739)	0.203

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.07 - WC DZIECI / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

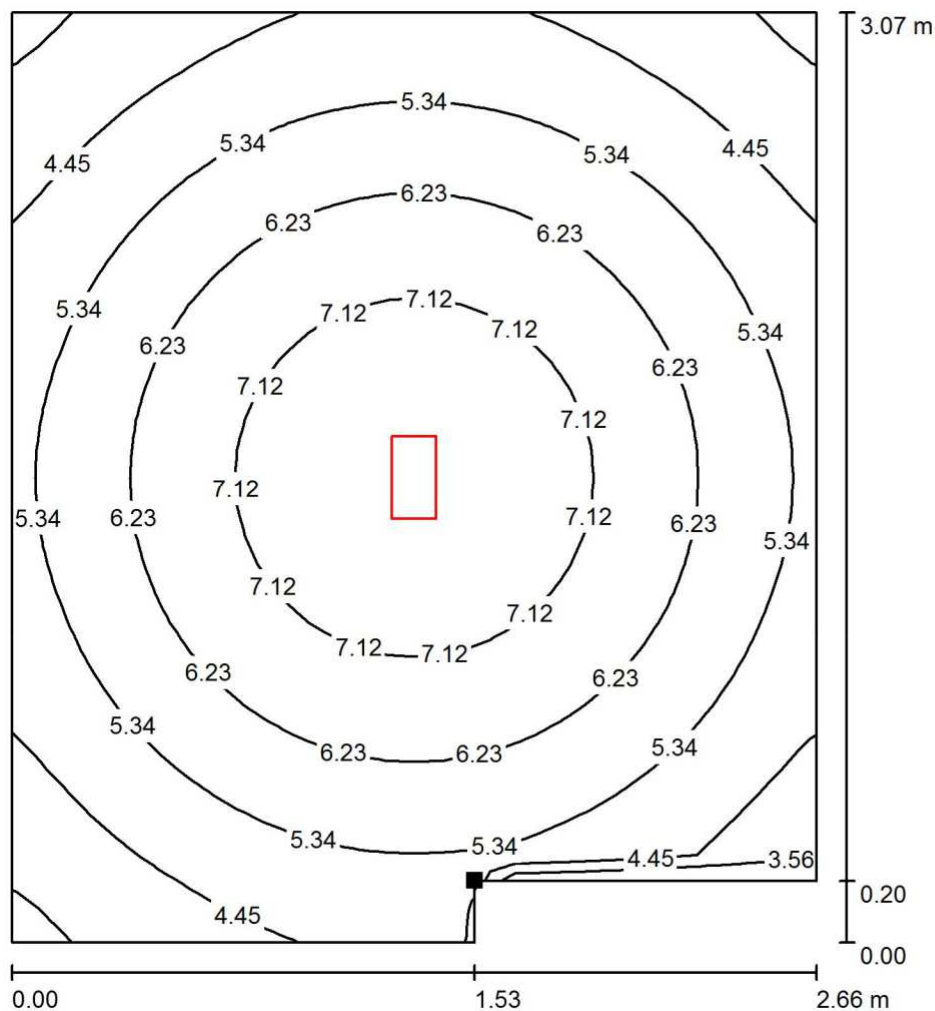

Wartości Lux, Skala 1 : 25

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.591 m, 51.739 m, 0.020 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
5.76

E_{min} [lx]
3.34

E_{max} [lx]
7.81

E_{min} / E_m
0.580

E_{min} / E_{max}
0.428

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.09 - SALA PRZEDSZKOLNA / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.900 m
Powierzchnia podstawowa: 67.64 m²

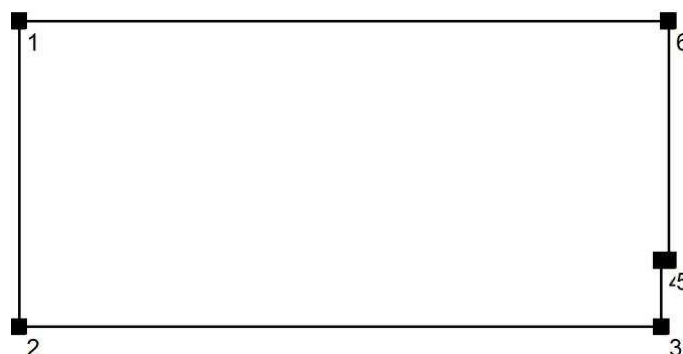


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(25.901 26.085)	(25.901 20.435)	5.650
Ściana 2	0	(25.901 20.435)	(37.771 20.435)	11.870
Ściana 3	0	(37.771 20.435)	(37.771 21.665)	1.230
Ściana 4	0	(37.771 21.665)	(37.901 21.665)	0.130
Ściana 5	0	(37.901 21.665)	(37.901 26.085)	4.420
Ściana 6	0	(37.901 26.085)	(25.901 26.085)	12.000

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiąca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.09 - SALA PRZEDSZKOLNA / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

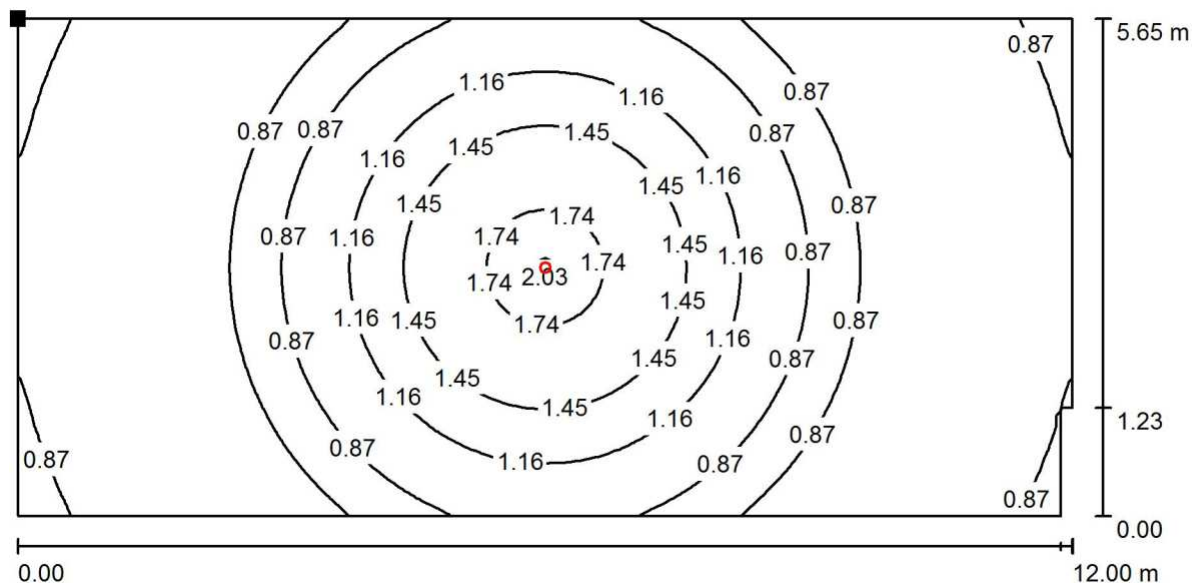

Wartości Lux, Skala 1 : 86

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(25.901 m, 26.085 m, 0.020 m)

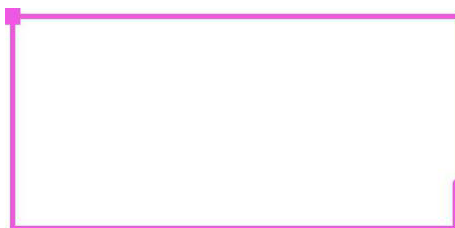

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
1.07

E_{min} [lx]
0.60

E_{max} [lx]
2.05

E_{min} / E_m
0.559

E_{min} / E_{max}
0.293

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.14 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.700 m
Powierzchnia podstawowa: 9.32 m²

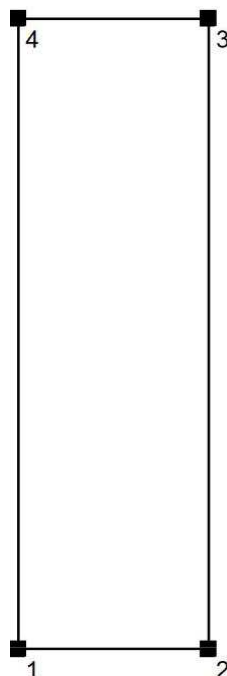


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])		do ([m] [m])		Długość [m]
Podłoga	0	/		/		/
Sufit	0	/		/		/
Ściana 1	0	(8.681	49.029)	(10.351	49.029)	1.670
Ściana 2	0	(10.351	49.029)	(10.351	54.609)	5.580
Ściana 3	0	(10.351	54.609)	(8.681	54.609)	1.670
Ściana 4	0	(8.681	54.609)	(8.681	49.029)	5.580

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.14 - KORYTARZ / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

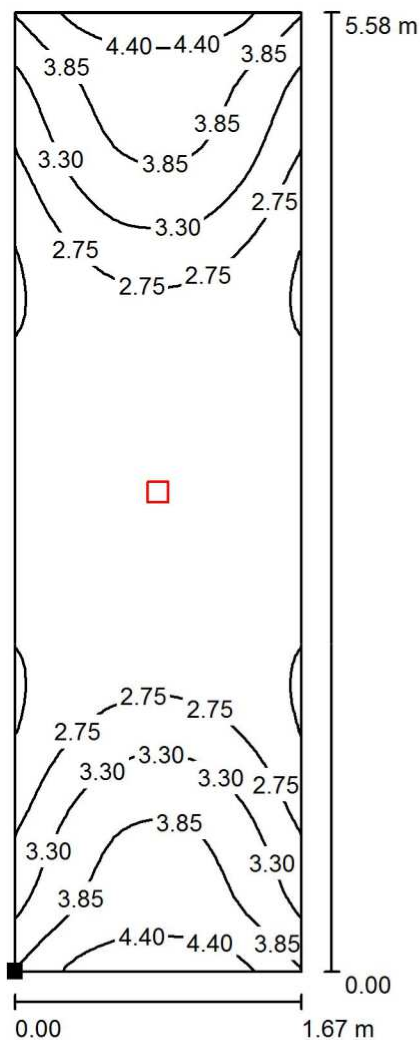

Wartości Lux, Skala 1 : 44

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.681 m, 49.029 m, 0.020 m)



Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.02

E_{min} [lx]
2.14

E_{max} [lx]
4.86

E_{min} / E_m
0.708

E_{min} / E_{max}
0.440

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.16 - KOTŁOWNIA / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m
Powierzchnia podstawowa: 19.47 m²

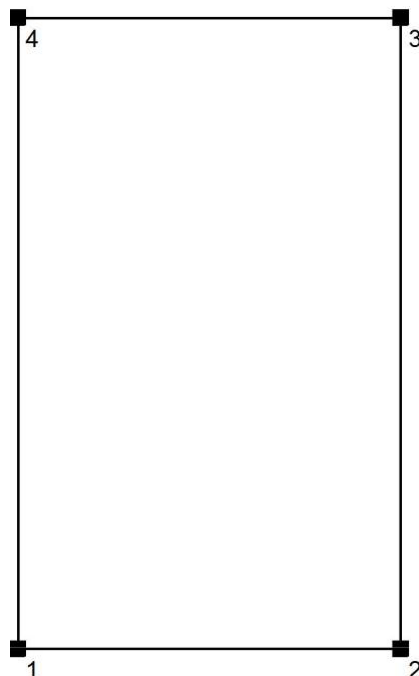


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(2.561 48.939)	(5.995 48.939)	3.434
Ściana 2	0	(5.995 48.939)	(5.995 54.609)	5.670
Ściana 3	0	(5.995 54.609)	(2.561 54.609)	3.434
Ściana 4	0	(2.561 54.609)	(2.561 48.939)	5.670

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Małomława
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.16 - KOTŁOWNIA / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

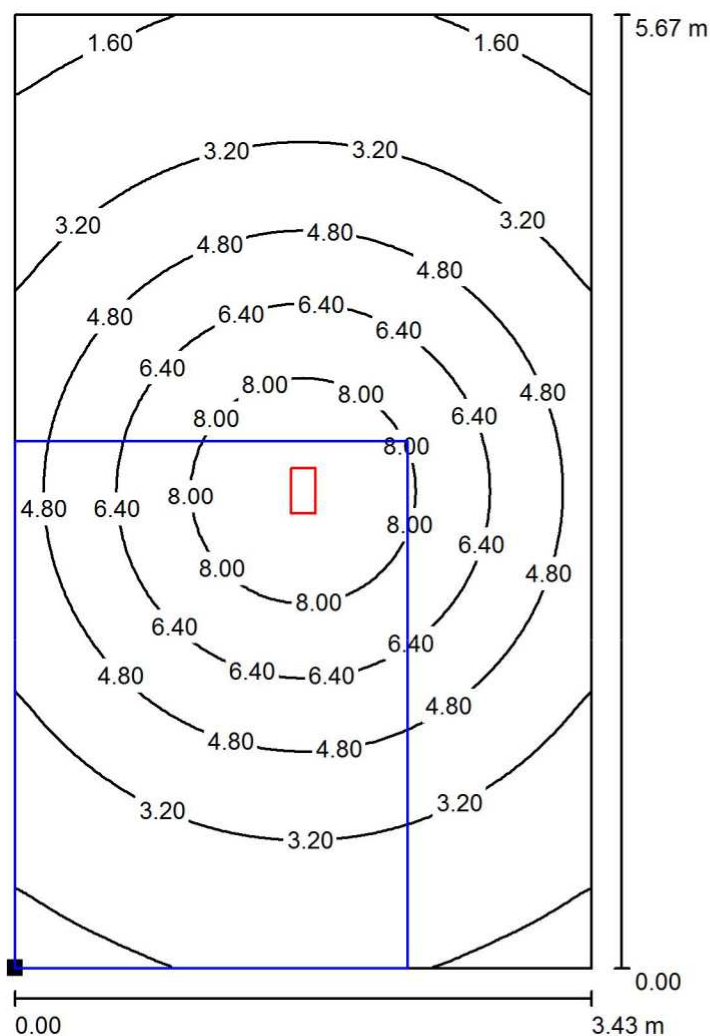

Wartości Lux, Skala 1 : 45

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.561 m, 48.939 m, 0.020 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.38

E_{min} [lx]
1.19

E_{max} [lx]
9.18

E_{min} / E_m
0.271

E_{min} / E_{max}
0.129

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.19 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m
Powierzchnia podstawowa: 13.24 m²

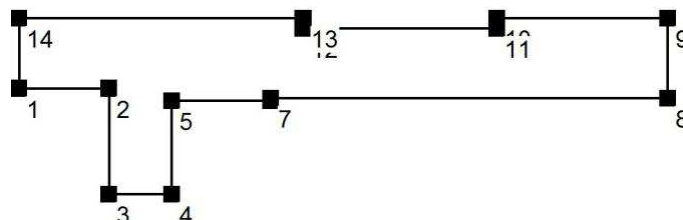


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(7.991 56.679)	(9.381 56.679)	1.390
Ściana 2	0	(9.381 56.679)	(9.381 55.039)	1.640
Ściana 3	0	(9.381 55.039)	(10.351 55.039)	0.970
Ściana 4	0	(10.351 55.039)	(10.351 56.489)	1.450
Ściana 5	0	(10.351 56.489)	(11.881 56.489)	1.530
Ściana 6	0	(11.881 56.489)	(11.881 56.529)	0.040
Ściana 7	0	(11.881 56.529)	(18.011 56.529)	6.130
Ściana 8	0	(18.011 56.529)	(18.011 57.769)	1.240
Ściana 9	0	(18.011 57.769)	(15.371 57.769)	2.640
Ściana 10	0	(15.371 57.769)	(15.371 57.609)	0.160
Ściana 11	0	(15.371 57.609)	(12.381 57.609)	2.990
Ściana 12	0	(12.381 57.609)	(12.381 57.769)	0.160
Ściana 13	0	(12.381 57.769)	(7.991 57.769)	4.390
Ściana 14	0	(7.991 57.769)	(7.991 56.679)	1.090

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.19 - KORYTARZ / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

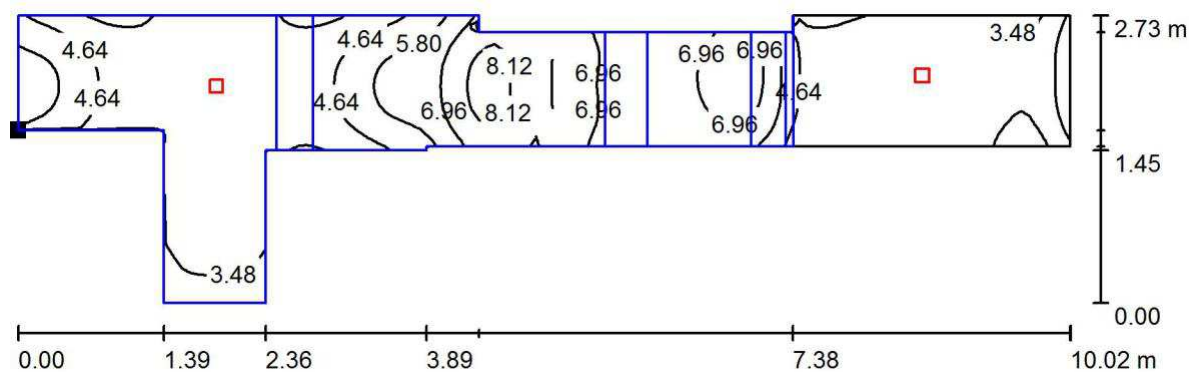

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.991 m, 56.679 m, 0.020 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 72

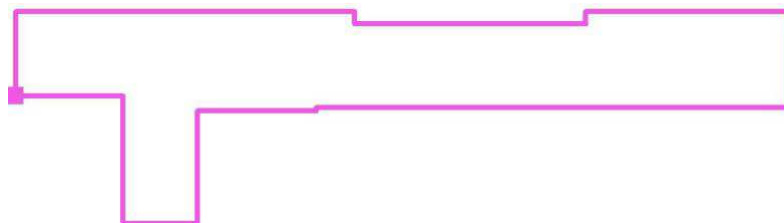

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
4.97

E_{min} [lx]
2.76

E_{max} [lx]
8.56

E_{min} / E_m
0.555

E_{min} / E_{max}
0.322

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.25 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia


Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m

Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.750 m

Powierzchnia podstawowa: 25.38 m²

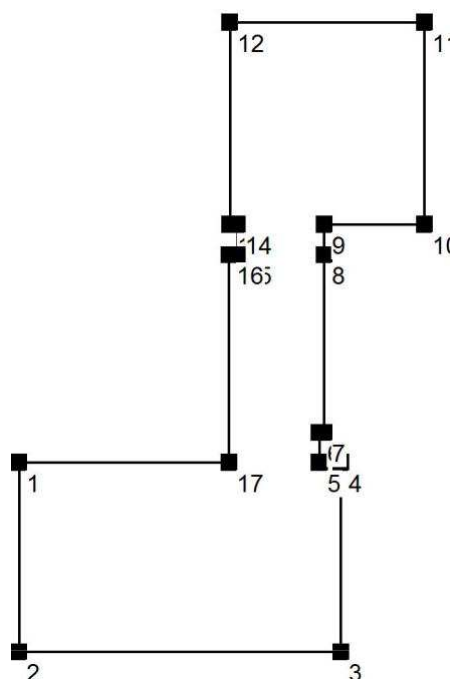

Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(18.161 57.769)	(18.161 55.039)	2.730
Ściana 2	0	(18.161 55.039)	(22.791 55.039)	4.630
Ściana 3	0	(22.791 55.039)	(22.791 57.769)	2.730
Ściana 4	0	(22.791 57.769)	(22.481 57.769)	0.310
Ściana 5	0	(22.481 57.769)	(22.481 58.199)	0.430
Ściana 6	0	(22.481 58.199)	(22.551 58.199)	0.070
Ściana 7	0	(22.551 58.199)	(22.551 60.754)	2.555
Ściana 8	0	(22.551 60.754)	(22.551 61.194)	0.440
Ściana 9	0	(22.551 61.194)	(23.991 61.194)	1.440
Ściana 10	0	(23.991 61.194)	(23.991 64.104)	2.910
Ściana 11	0	(23.991 64.104)	(21.195 64.104)	2.796
Ściana 12	0	(21.195 64.104)	(21.195 61.194)	2.910
Ściana 13	0	(21.195 61.194)	(21.301 61.194)	0.106
Ściana 14	0	(21.301 61.194)	(21.301 60.754)	0.440

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiąca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu


0.25 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia

Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Ściana 15	0	(21.301 60.754)	(21.181 60.754)	0.120
Ściana 16	0	(21.181 60.754)	(21.181 57.769)	2.985
Ściana 17	0	(21.181 57.769)	(18.161 57.769)	3.020

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiąca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.25 - KORYTARZ / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

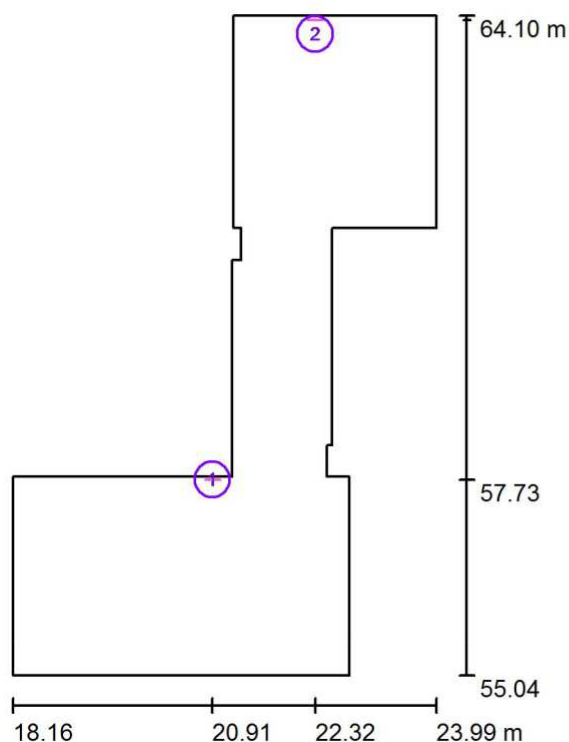

Skala 1 : 104

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	ROP	pionowa	4 x 4	18	17	20	0.927	0.871
2	ROP	pionowa	4 x 4	25	22	29	0.871	0.755


Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	2	22	17	29	0.79	0.59

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Małomława
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.25 - KORYTARZ / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

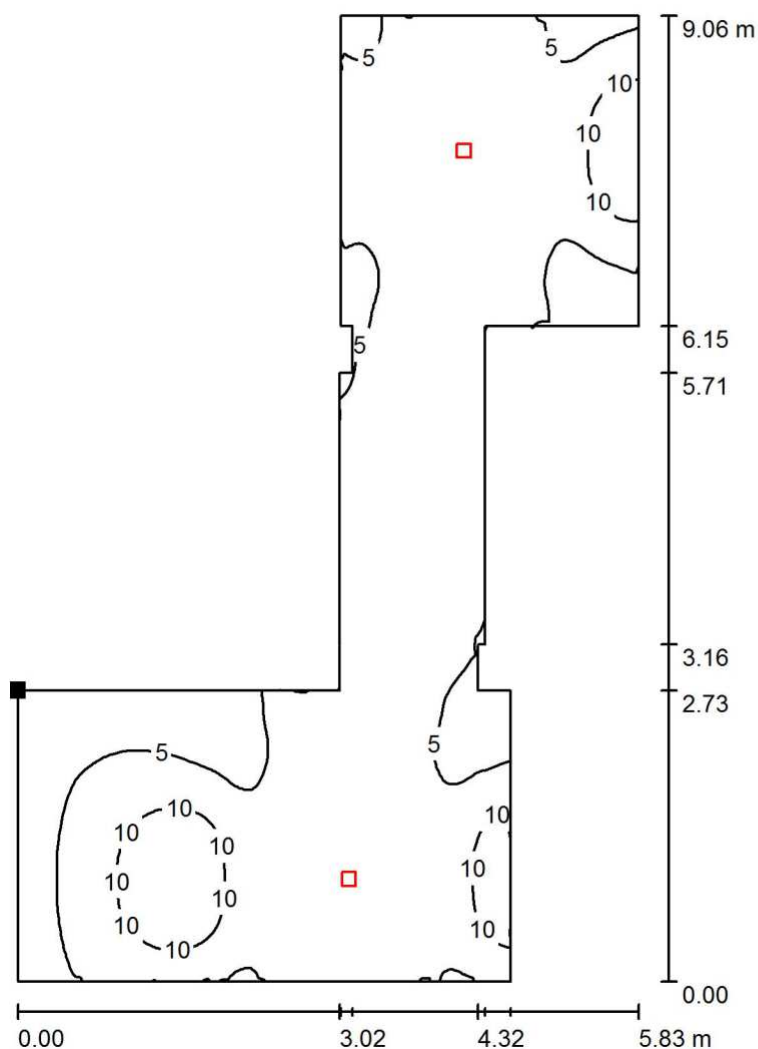

Wartości Lux, Skala 1 : 71

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.161 m, 57.769 m, 0.020 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
7.16

E_{min} [lx]
1.09

E_{max} [lx]
14

E_{min} / E_m
0.153

E_{min} / E_{max}
0.078

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaça
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.26 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m
Margines: 0.200 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 3.010 m
Powierzchnia podstawowa: 84.51 m²

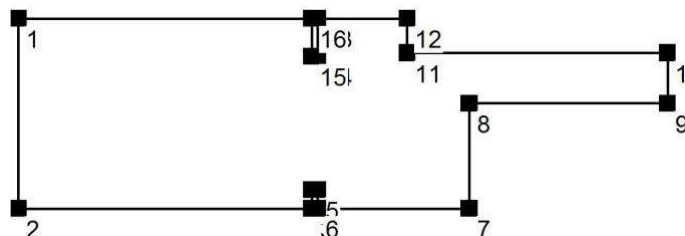

Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(22.891 60.754)	(22.891 55.039)	5.715
Ściana 2	0	(22.891 55.039)	(31.736 55.039)	8.845
Ściana 3	0	(31.736 55.039)	(31.736 55.609)	0.570
Ściana 4	0	(31.736 55.609)	(31.916 55.609)	0.180
Ściana 5	0	(31.916 55.609)	(31.916 55.039)	0.570
Ściana 6	0	(31.916 55.039)	(36.481 55.039)	4.565
Ściana 7	0	(36.481 55.039)	(36.481 58.199)	3.160
Ściana 8	0	(36.481 58.199)	(42.461 58.199)	5.980
Ściana 9	0	(42.461 58.199)	(42.461 59.719)	1.520
Ściana 10	0	(42.461 59.719)	(34.611 59.719)	7.850
Ściana 11	0	(34.611 59.719)	(34.611 60.754)	1.035
Ściana 12	0	(34.611 60.754)	(31.916 60.754)	2.695
Ściana 13	0	(31.916 60.754)	(31.916 59.609)	1.145
Ściana 14	0	(31.916 59.609)	(31.736 59.609)	0.180

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiąca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu


0.26 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia

Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Ściana 15	0	(31.736 59.609)	(31.736 60.754)	1.145
Ściana 16	0	(31.736 60.754)	(22.891 60.754)	8.845

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.26 - KORYTARZ / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

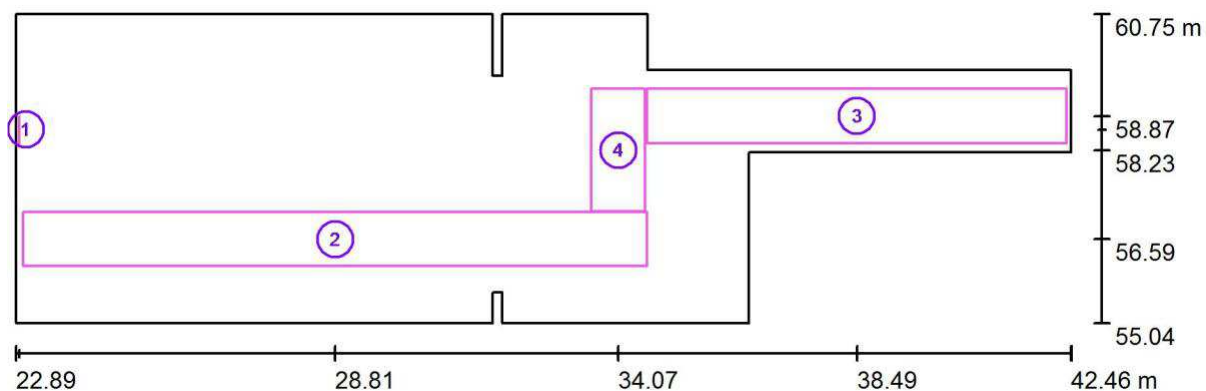

Skala 1 : 140

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	H	pionowa	16 x 16	17	11	24	0.631	0.447
2	DE	pionowa	128 x 32	3.39	2.04	8.70	0.602	0.234
3	DE	pionowa	128 x 32	3.73	1.95	6.84	0.524	0.285
4	DE	pionowa	16 x 32	4.45	2.51	5.87	0.563	0.427


Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	4	3.77	1.95	24	0.52	0.08

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Małomiąca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

0.26 - KORYTARZ / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

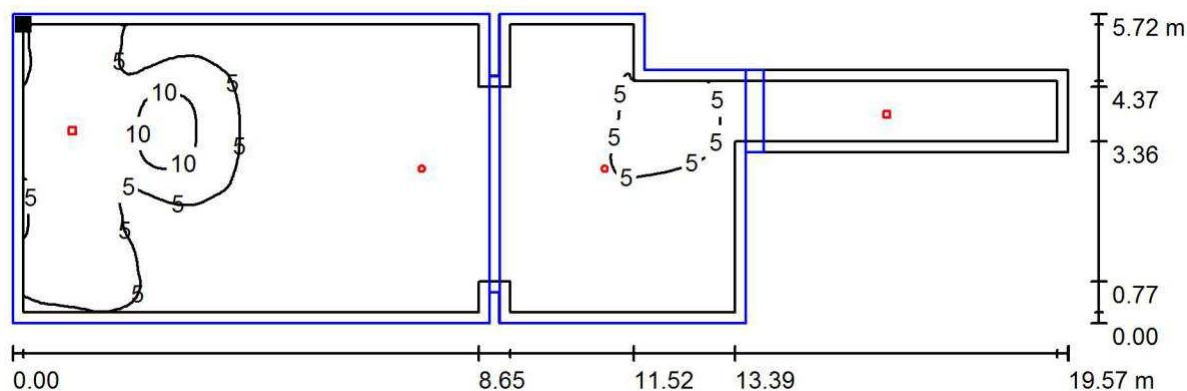

Wartości Lux, Skala 1 : 140

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200
m Margines
Zaznaczony punkt:
(23.091 m, 60.554 m, 0.020 m)

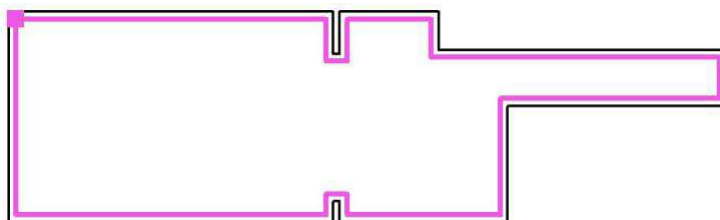

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.85

E_{min} [lx]
0.81

E_{max} [lx]
14

E_{min} / E_m
0.210

E_{min} / E_{max}
0.059

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Maślomiąca
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

1.14 - KORYTARZ / Protokół wprowadzenia


Wysokość płaszczyzny pracy: 0.020 m

Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.95

Wysokość pomieszczenia: 2.950 m

Powierzchnia podstawowa: 23.39 m²

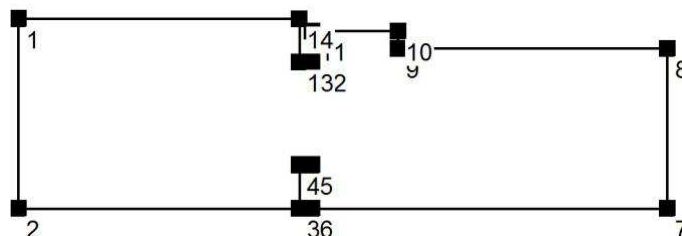


Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	0	/	/	/
Sufit	0	/	/	/
Ściana 1	0	(18.821 29.265)	(18.821 26.540)	2.725
Ściana 2	0	(18.821 26.540)	(22.871 26.540)	4.050
Ściana 3	0	(22.871 26.540)	(22.871 27.165)	0.625
Ściana 4	0	(22.871 27.165)	(23.051 27.165)	0.180
Ściana 5	0	(23.051 27.165)	(23.051 26.540)	0.625
Ściana 6	0	(23.051 26.540)	(28.171 26.540)	5.120
Ściana 7	0	(28.171 26.540)	(28.171 28.840)	2.300
Ściana 8	0	(28.171 28.840)	(24.291 28.840)	3.880
Ściana 9	0	(24.291 28.840)	(24.291 29.090)	0.250
Ściana 10	0	(24.291 29.090)	(23.051 29.090)	1.240
Ściana 11	0	(23.051 29.090)	(23.051 28.645)	0.445
Ściana 12	0	(23.051 28.645)	(22.871 28.645)	0.180
Ściana 13	0	(22.871 28.645)	(22.871 29.265)	0.620
Ściana 14	0	(22.871 29.265)	(18.821 29.265)	4.050

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomiaça
32-091 Michałowice

Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

1.14 - KORYTARZ / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

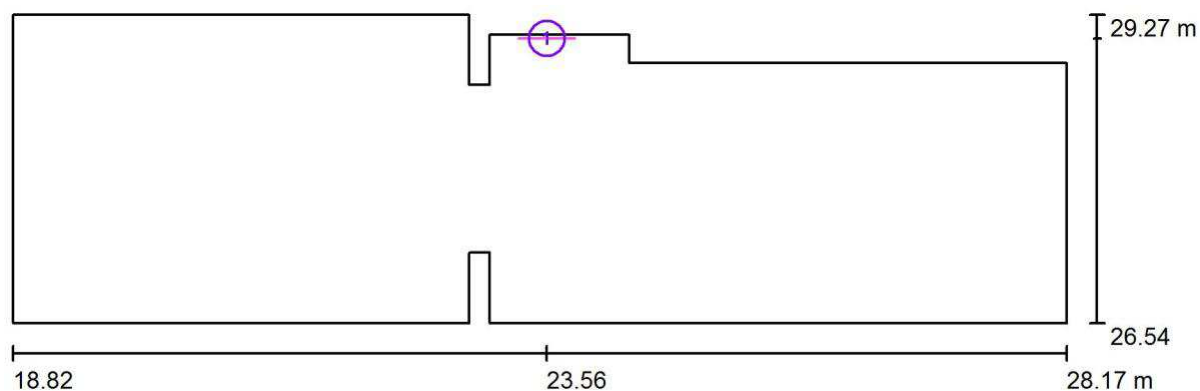

Skala 1 : 67


Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	H	pionowa	16 x 16	9.79	5.58	15	0.570	0.381

AWEX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 39 Masłomięca
32-091 Michałowice


Edytor Adam Mstowski
Telefon +48 530 515 423
faks
e-Mail amstowski@awex.eu

1.14 - KORYTARZ / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

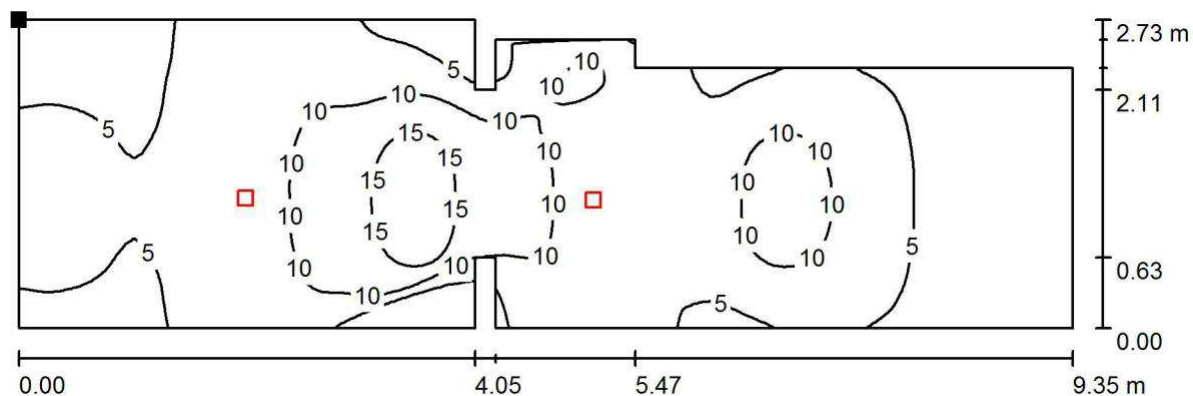

Wartości Lux, Skala 1 : 67

Położenie powierzchni
w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.821 m, 29.265 m, 0.020 m)

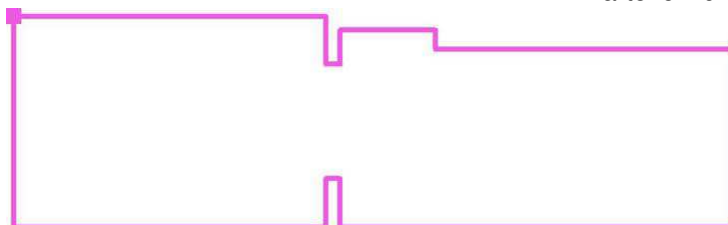

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
7.19

E_{min} [lx]
0.97

E_{max} [lx]
19

E_{min} / E_m
0.134

E_{min} / E_{max}
0.052