
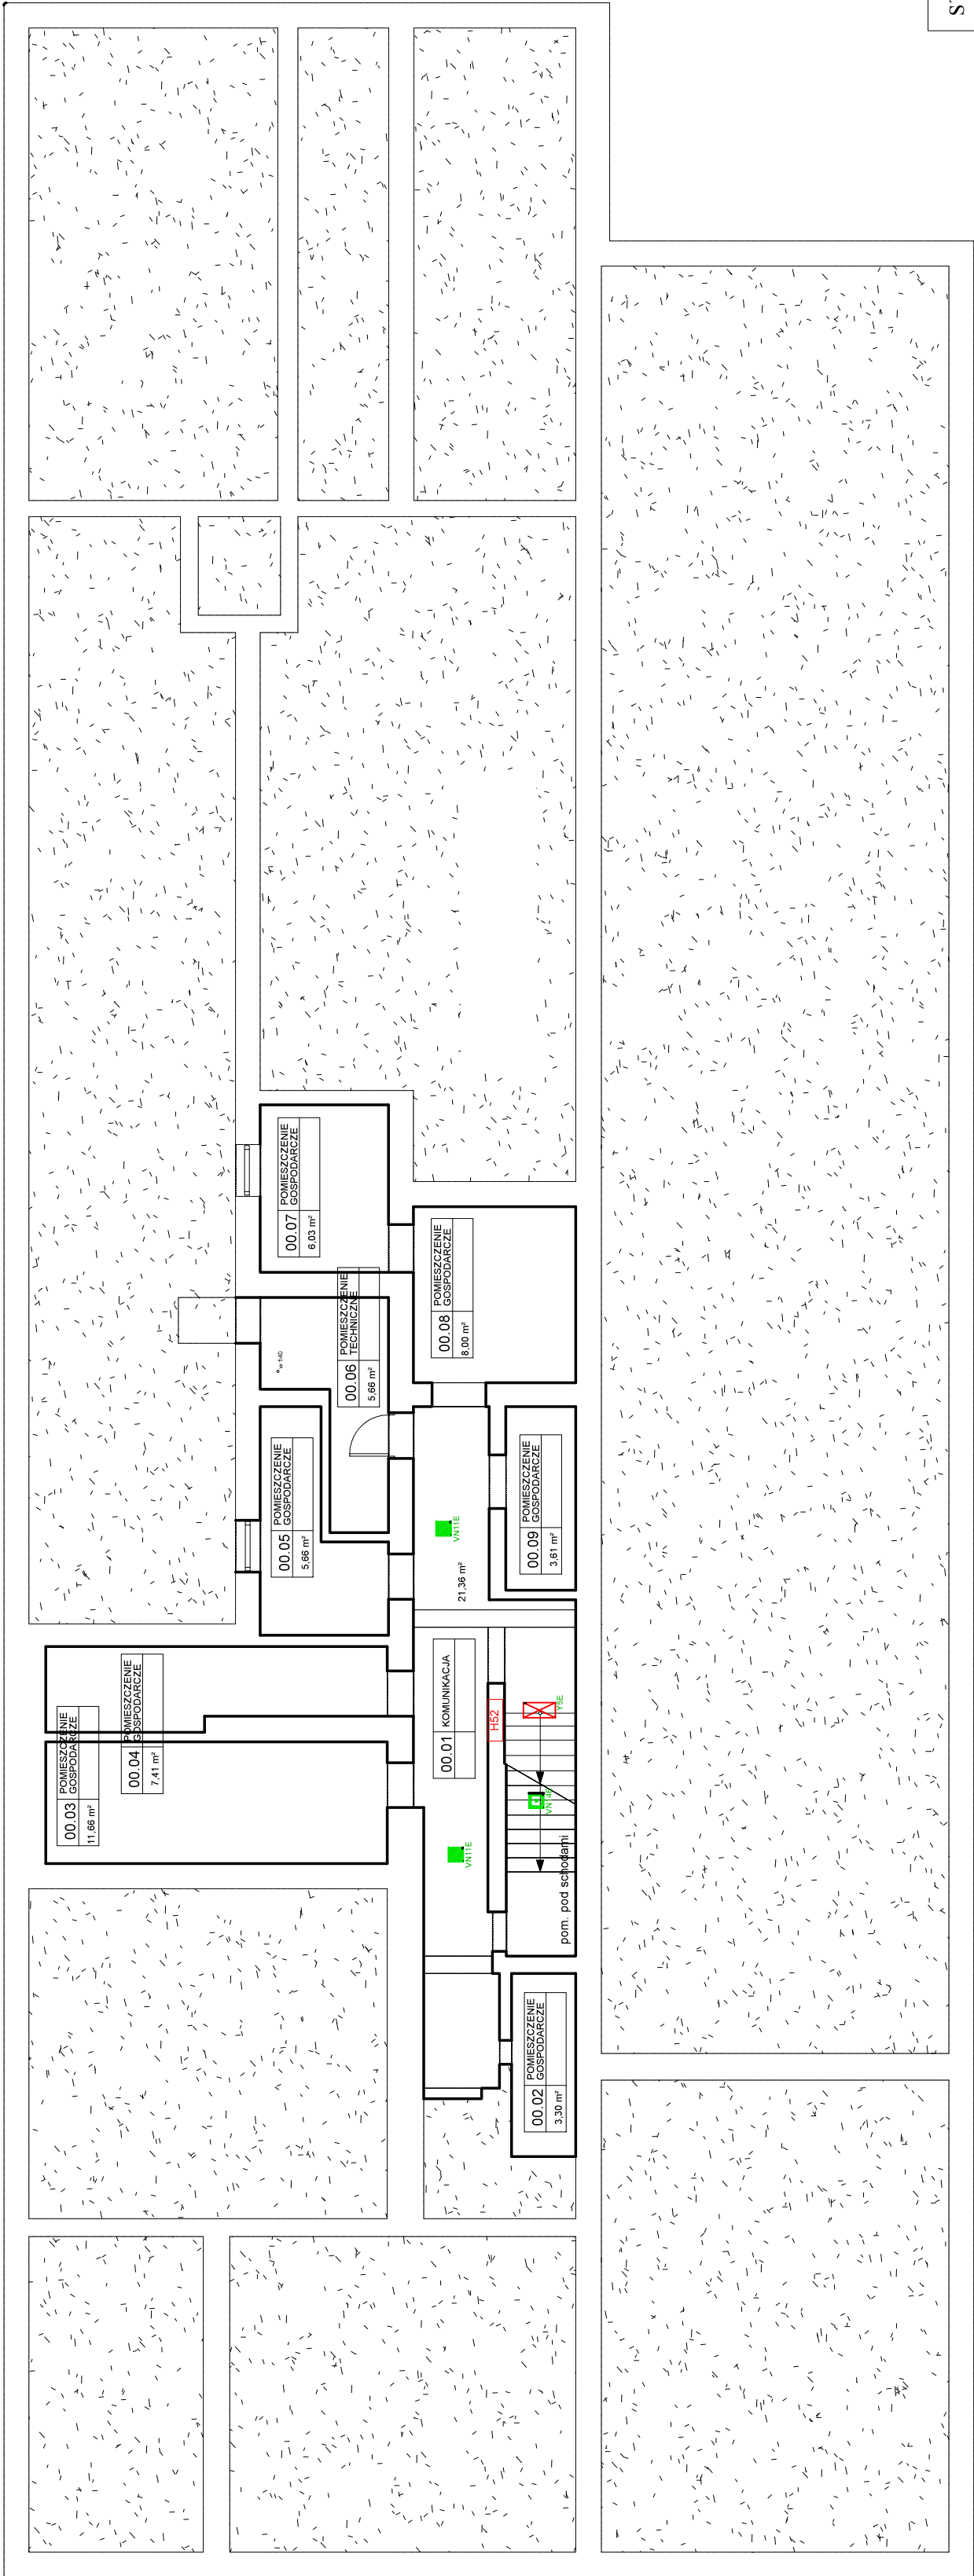


PIWNICA

pow. użyt. ok. 72,70 m²



00.01	KOMUNIKACJA
21,36 m ²	
00.02	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
3,30 m ²	
00.03	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
11,66 m ²	

00.07	00.08	00.09
GOSPODARZE	GOSPODARZE	GOSPODARZE
6,03 m²	8,00 m²	3,61 m²

UWAGA:

- przewody instalacji oświetleniowej - YDY 3 x 1,5
- przewody prowadzić pod tynkiem
- do obliczeń przyjęto oprawy zgodnie ze specyfikacją , zezwala się na stosowanie opraw zamiennych które spełnią wymagania norm potwierdzone wcześniejszymi obliczeniami!

UKŁAD SIECI - TN-S
OCHRONA OD PORAŻEN - szybkie wyłączenie zasilania

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
JAROSŁAW MYSIOR



tel. +48 508 133 192
http://www.altris.com.pl
e: biuro@altris.com.pl

f/altriscompl



BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU
"B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

inwestor	Miasto Mława	ELEKTR.
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:100
adres	ul. Zygmuntia Krasńskiego 7, 06-500 Mława	rys. E1

RZUT PIWNICY - OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

projektant	inż. Andrzej Kowalski	POM/0012/P00E/04
sprawdził	mgr. inż. Waldemar Engelhardt upr. POM/0099/PW0E/05	