PIWNICA

pow. użyt. ok. 72,70 m²

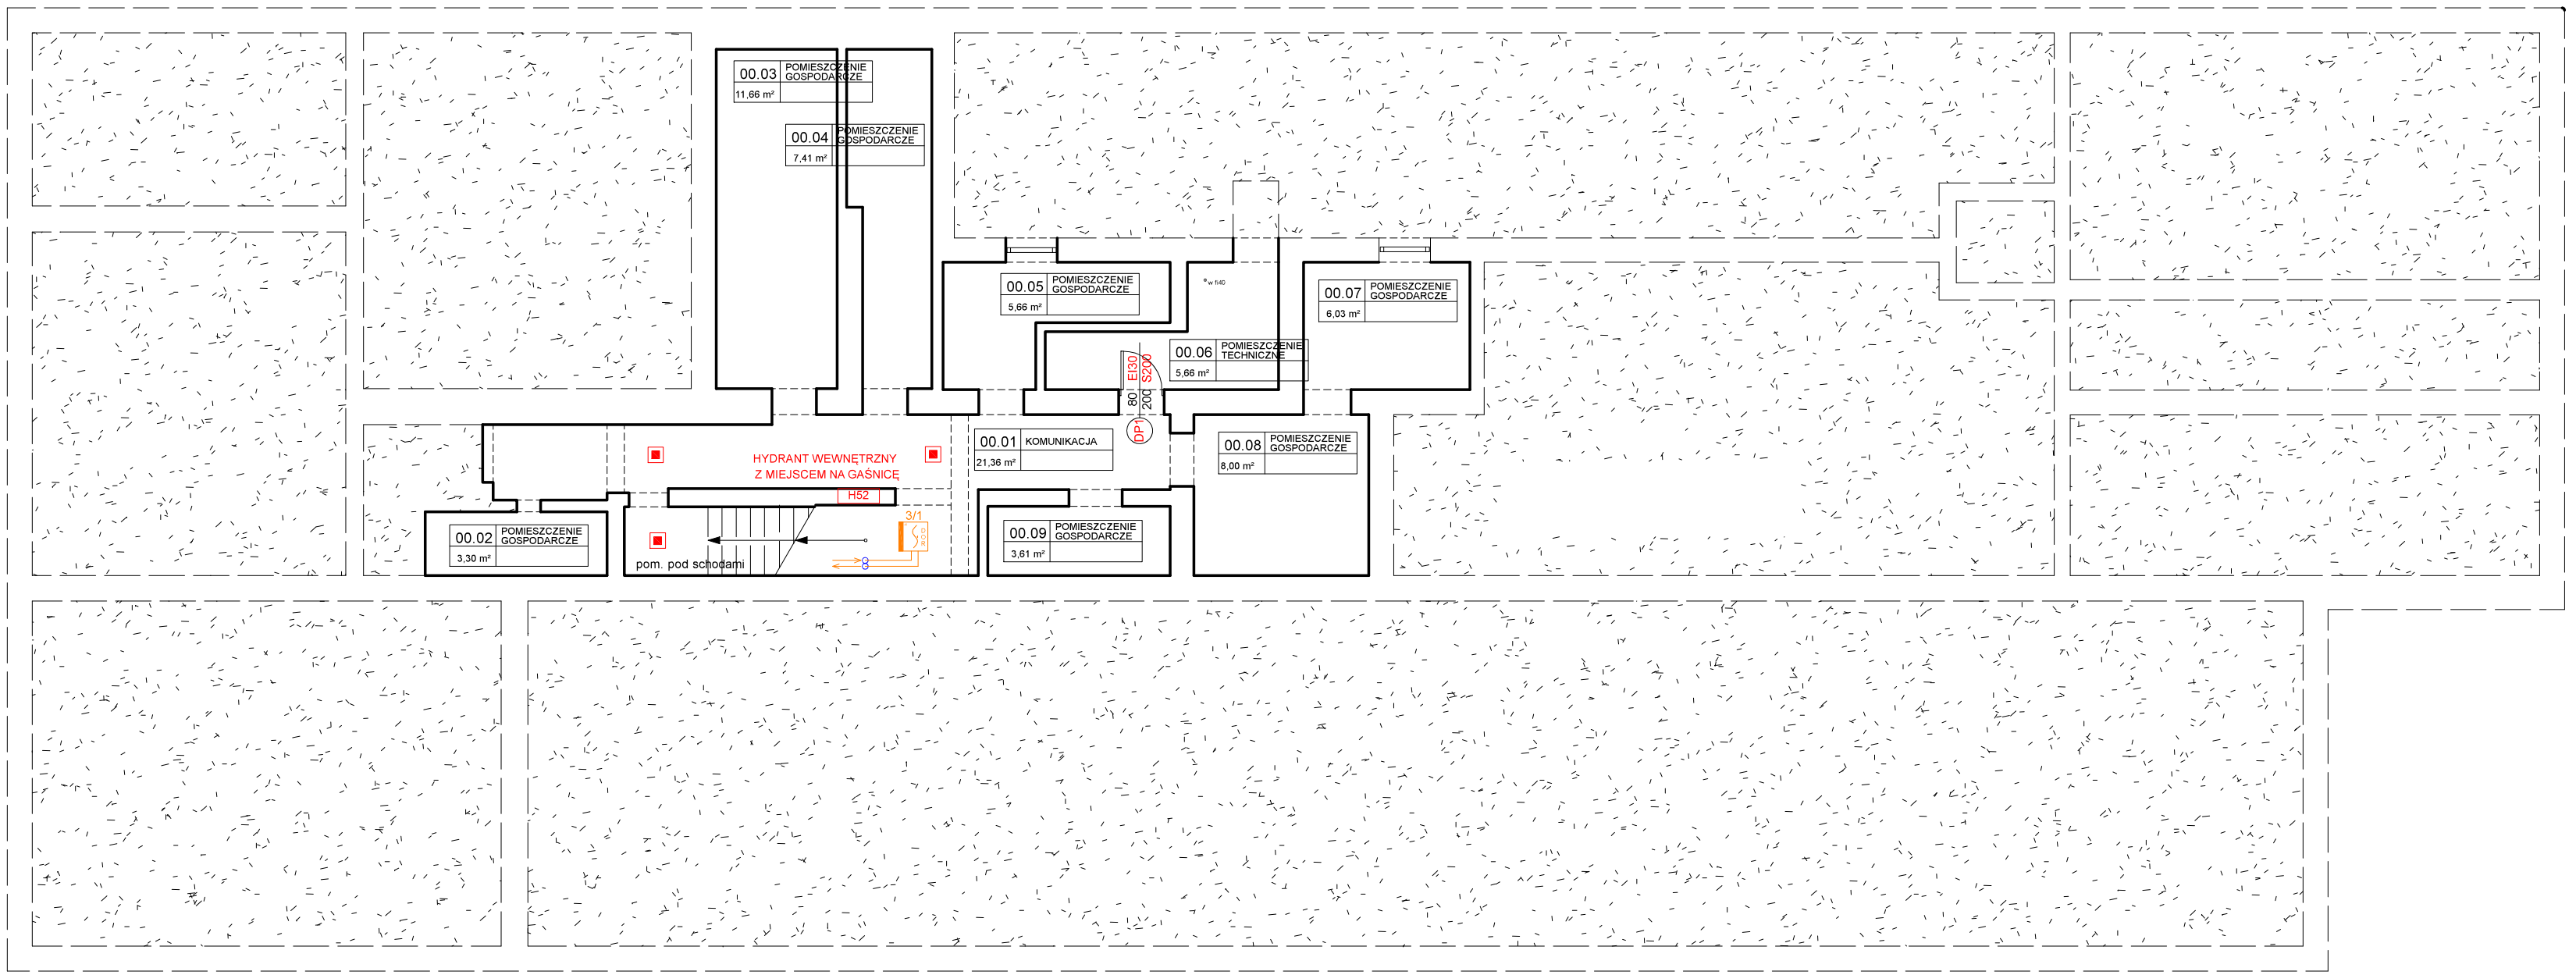

N

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TYPÓW OPRAW ORAZ ICH LOKALIZACJA I MONTAŻ Z CZASEM PODTRZYMANIA WG RYSUNKÓW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ E1-E3

BRANŻA ODDYMIANIE
PIWNICA 1:100

nr	symbol	Element (przykładowy)
i / j		Optyczna czujka dymu DOR-40
S / i		Sygnalizator akustyczny ton-głos. SAW-61
P / i		Przycisk przewietrzania PP-6x
R / i		Przycisk oddymiania PO-6x
W / i		Napęd drzwiowy do otwierania skrzydeł drzwiowych w systemie napowietrzania
O / i		Napęd okienny do otwierania skrzydeł okiennych w systemie napowietrzania
T / i		Elektrotrzymacz do drzwi pożarowych podłączony do centrali oddymiania

nr	symbol	Element (przykładowy)
	UCS	Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 2x4A 2x7,2 Ah (do 8 grup po 4A lub 8A)
		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
		Przewód HTKSH 3x2x0,8
		Przewód HdGs 3x2,5 PH90/E90
		Przewód wg opracowania branży elektroenergetycznej
li		Przepust instalacyjny średnicy powyżej 0,04 m w klasie odporności ogniowej EI60 lub przewód prowadzic podtynkowo
Uwaga 1		Przewody prowadzić podtynkowo

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
JAROSŁAW MYSIOR

ALTRIS

tel. +48.508.133.192
http://www.altris.com.pl
e: biuro@altris.com.pl

f/altriscompl

BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU "B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

inwestor	Miasto Mława	ODDYMIANIE
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:100
adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06-500 Mława	rys.P.01

RZUT PIWNIC - ODDYMIANIE

projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/04	
sprawdzający	inż. Andrzej Kowalski	POM/0012/POOE/04	