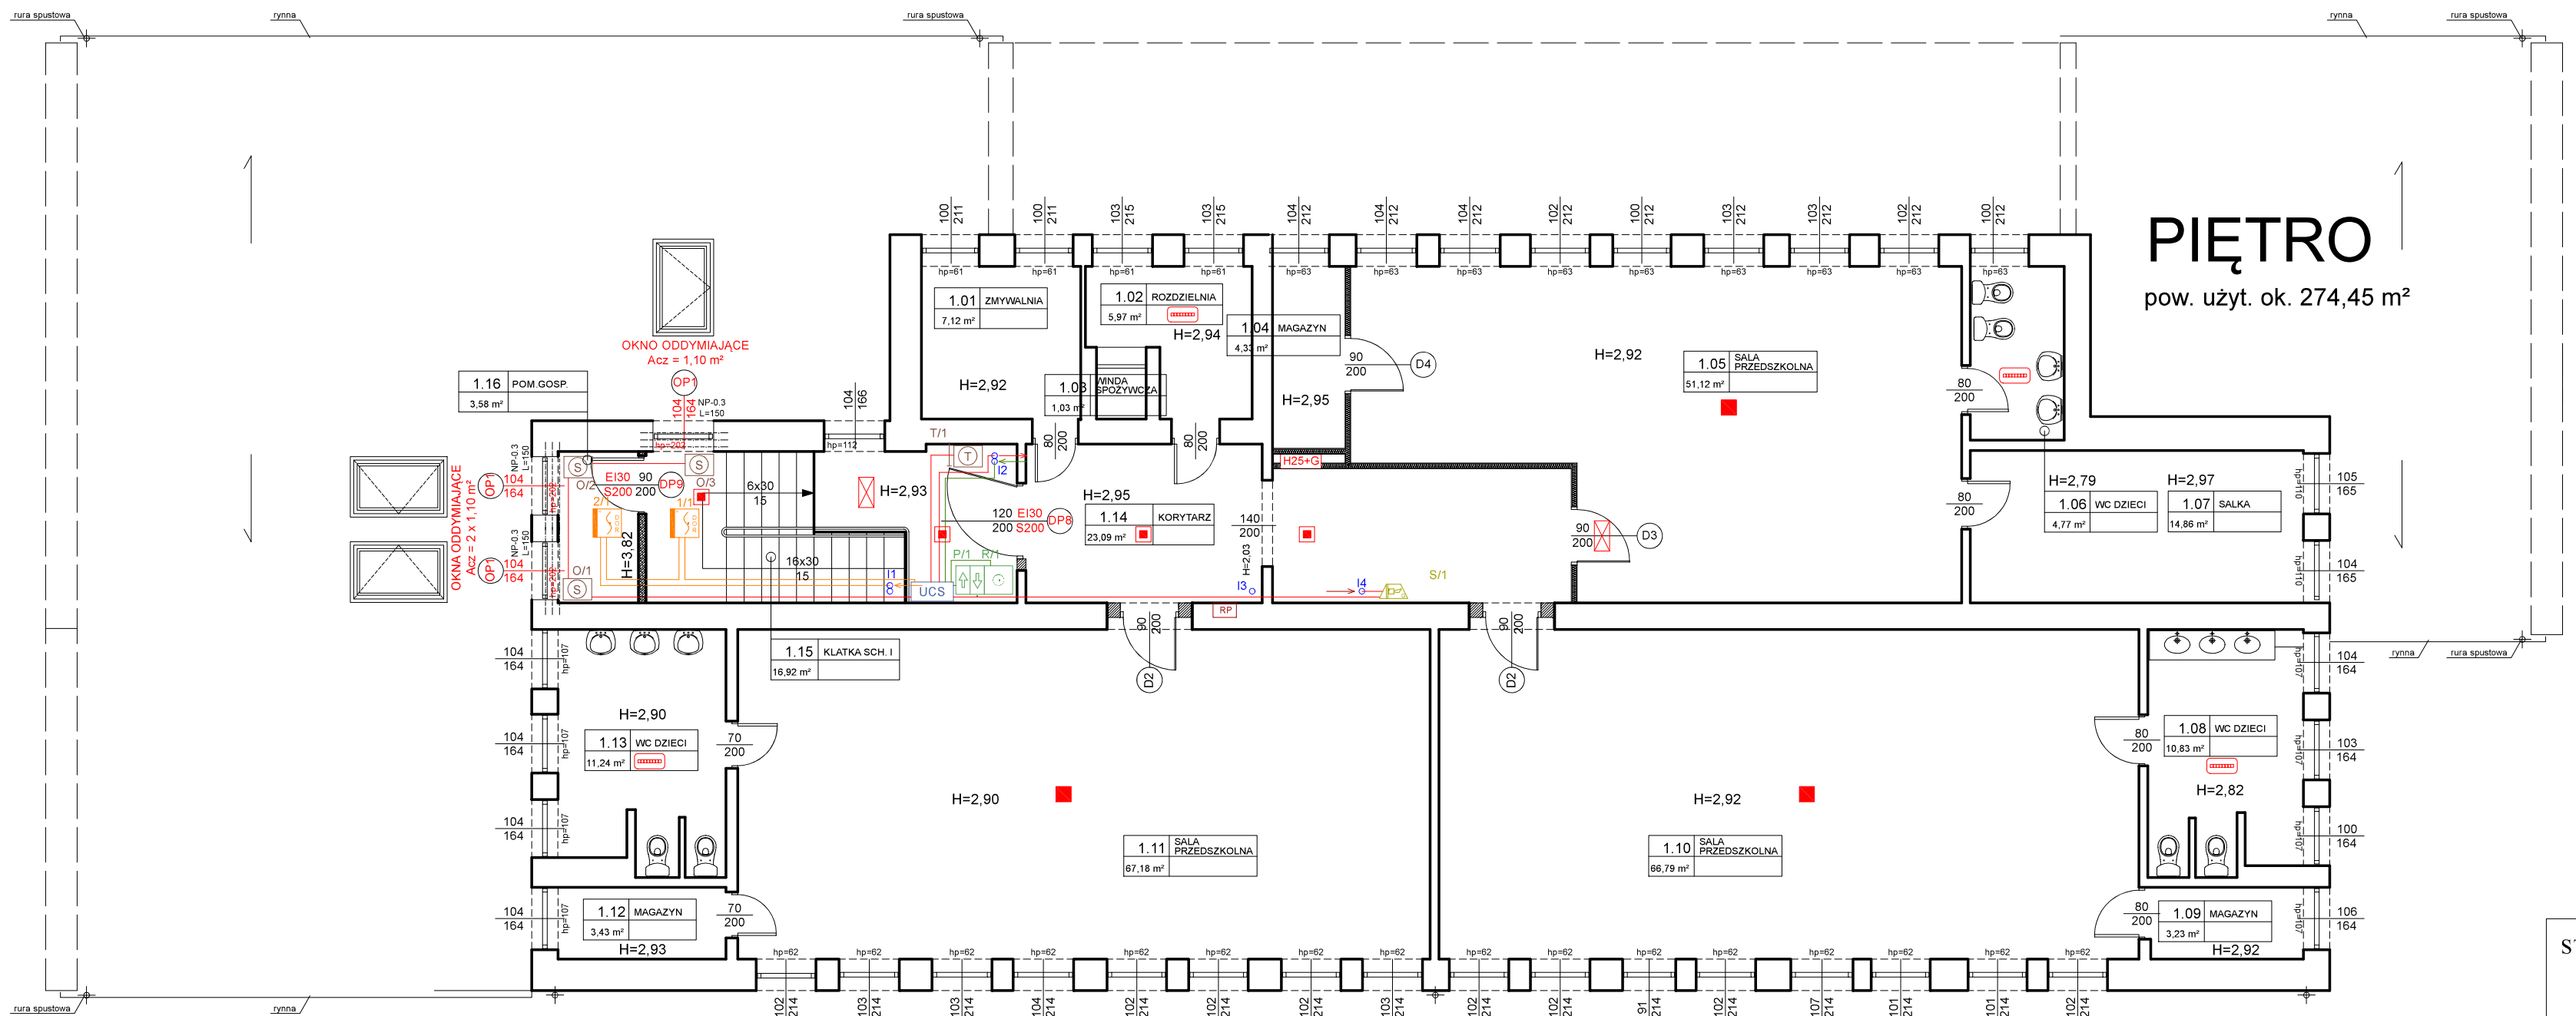

nr	symbol	Element (przykładowy)
i / j		Optyczna czujka dymu DOR-40
S/ i		Sygnalizator akustyczny ton-głos. SAW-61
P/ i		Przycisk przewietrzania PP-6x
R/ i		Przycisk oddymiania PO-6x
W/ i		Napęd drzwiowy do otwierania skrzydeł drzwiowych w systemie napowietrzania
O/ i		Napęd okienny do otwierania skrzydeł okiennych w systemie napowietrzania
T/ i		Elektrotrzymacz do drzwi pożarowych podłączony do centrali oddymiania

nr	symbol	Element (przykładowy)
	UCS	Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 2x4A 2x7,2 Ah (do 8 grup po 4A lub 8A)
		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
		Przewód HTKSH 3x2x0,8
		Przewód HdGs 3x2,5 PH90/E90
		Przewód wg opracowania branży elektroenergetycznej
Ii	o	Przepust instalacyjny średnicy powyżej 0,04 m w klasie odporności ogniowej EI60 lub przewód prowadzic podtynkowo
Uwaga 1		Przewody prowadzić podtynkowo

BRANŻA ODDYMIANIE
PIĘTRO 1:100

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
JAROSŁAW MYSIOR
tel. +48.508.133.192
http://www.altris.com.pl
e: biuro@altris.com.pl
f/altriscompl

BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU "B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

inwestor	Miasto Mława	ODDYMIANIE
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:100
adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06-500 Mława	rys. P.03

RZUT PIĘTRA - ODDYMIANIE

projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/04	
sprawdzający	inż. Andrzej Kowalski	POM/0012/POOE/04	