NADPROŻE NP.03 L=1500

OKNA ROZWILERALNE NA 90°

ŁACZYĆ DO SSP WG OPISU TECHN.

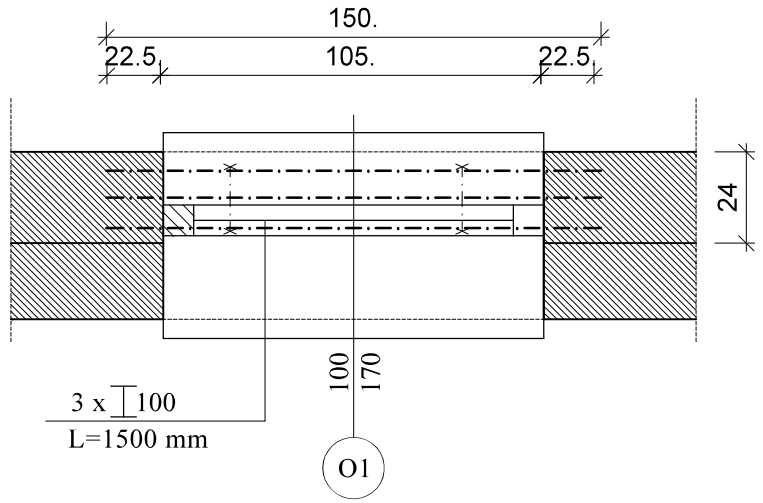

NADPROŻE NP.01 / NP.02 L=1900

DRZWI I PRZEJŚCIA

ŁACZYĆ DO SSP WG OPISU TECHN.

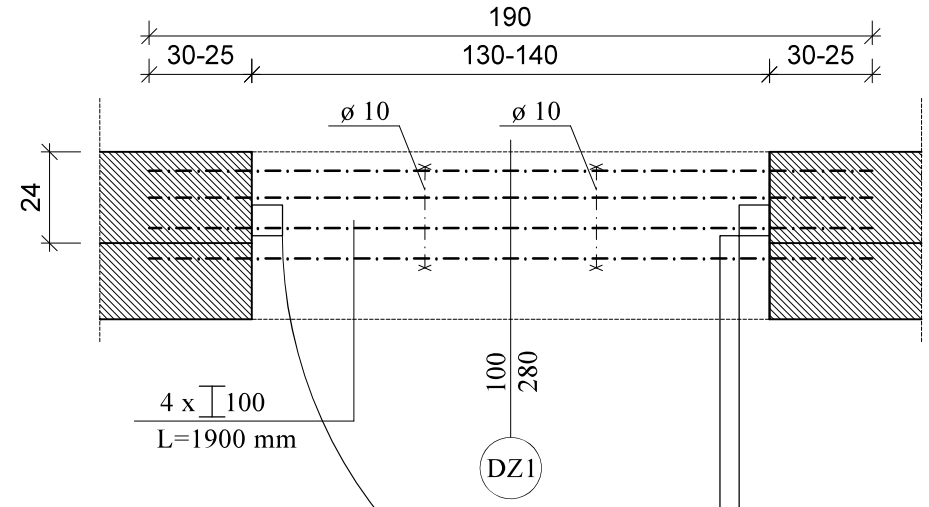

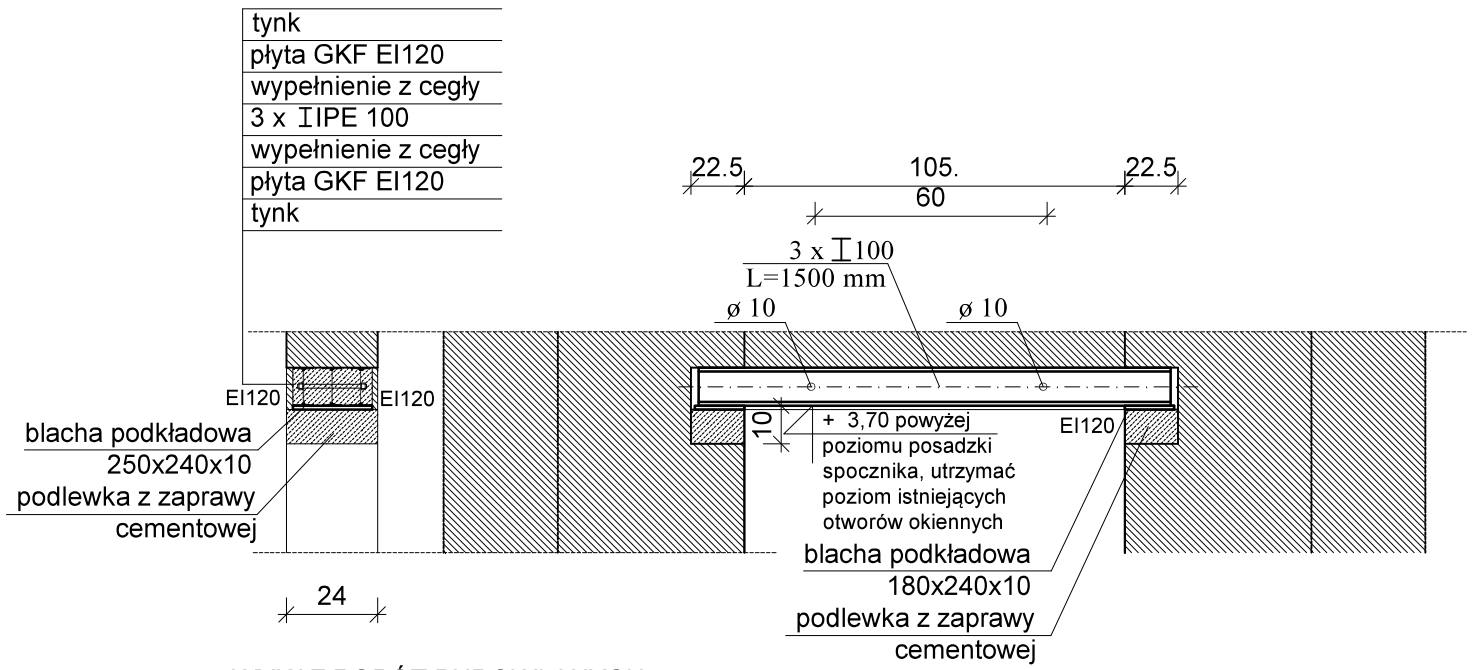

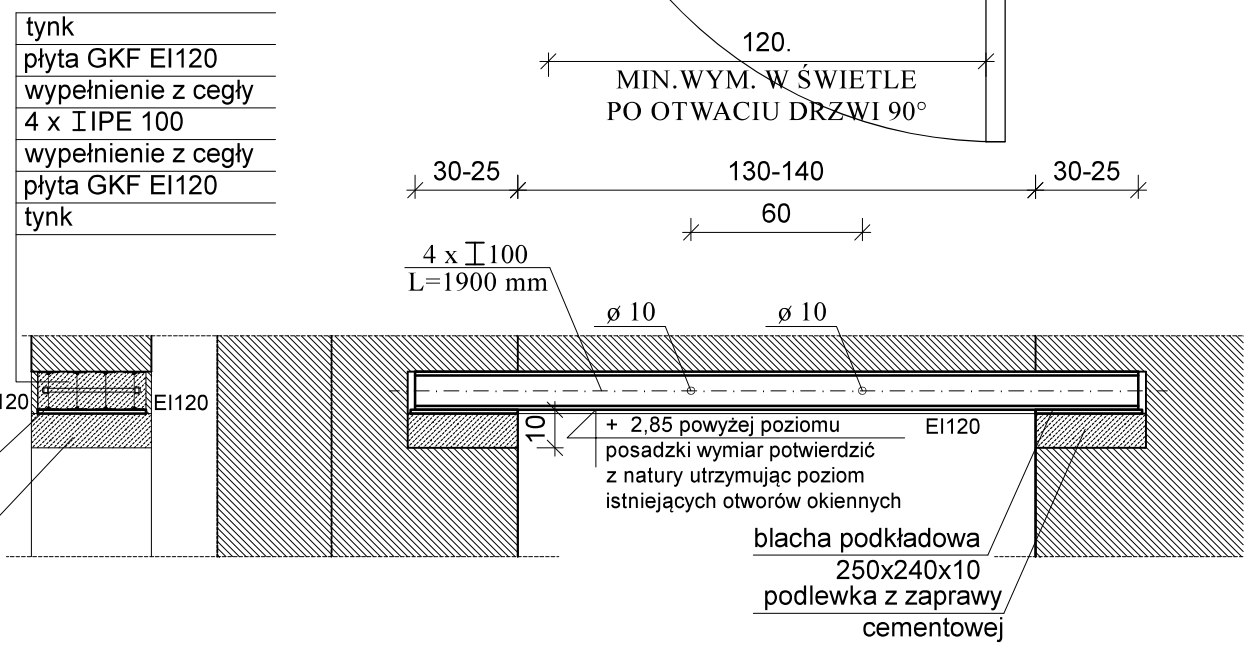

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

- należy podeprzeć strop po wewnętrznej stronie ściany
- wykuć gniazda w ścianie,
- w wykutych gniazdach wykonać poduszkę betonową z betonu C^{16}_{20} na obu końcach projektowanych belek podciągu,
- osadzić blachy podparcia belek stalowych,
- odczekać minimum 3 dni,
- wykonać z jednej strony bruzdę poziomą długości równej belce + 2 cm na głębokość nie więcej niż $\frac{1}{2}$ grubości ściany i wysokości odpowiadającej wysokości belki,
- przygotować belki nadproża, oczyścić i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi,
- osadzić belkę w bruździe,
- uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C^{16}_{20} lub zaprawą montażową CX 15,1
- po 3 dniach wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony ściany na wymaganą długość i głębokość,
- osadzić drugą belkę w bruździe,
- belki skręcić śrubami M10,
- uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C^{16}_{20} lub zaprawą montażową CX15,1
- obudować belkę płytami GKF EI120 i otynkować

NP-0.1 L=190 — NP-0.1 4xI100 L=1900, ROZMIEŚCIĆ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI MURU

NP-0.2 L=190 — NP-0.2 4xI100 L=1900, ROZMIEŚCIĆ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI MURU

NP-0.3 L=150 — NP-0.3 4xI100 L=1500, ROZMIEŚCIĆ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI MURU

UWAGA: W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZROBIENIA ODKRYWEK MURU
DWUTEOWNIKI STALOWE W NADPROŻACH I PRZEKUCIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ
NA CZĘŚCI KONSTRUKCYJEJ ŚCIANY (MUR) W ILOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ:
- 4 SZT DLA ROZPIĘTOŚCI 140 CM
- 3 SZT. DLA 100 CM
KSZTAŁTOWNIKI ROZŁOŻYĆ RÓWNOMIERNIE PO CAŁEJ SZEROKOŚCI MURU

BRANŻA BUDOWLANA
NADPROŻA I PODCIĄGI 1:20

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
JAROSŁAW MYSIOR

ALTRIS

tel. +48.508.133.192
http://www.altris.com.pl
e: biuro@altris.com.pl

f/altriscompl

BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU "B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

inwestor	Miasto Mława	BUDOWLANA
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:20
adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06-500 Mława	rys. K.01

NADPROŻA I PODCIĄGI

projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/04	
sprawdzający	mgr inż. Karol Korociński	31/76/EI	