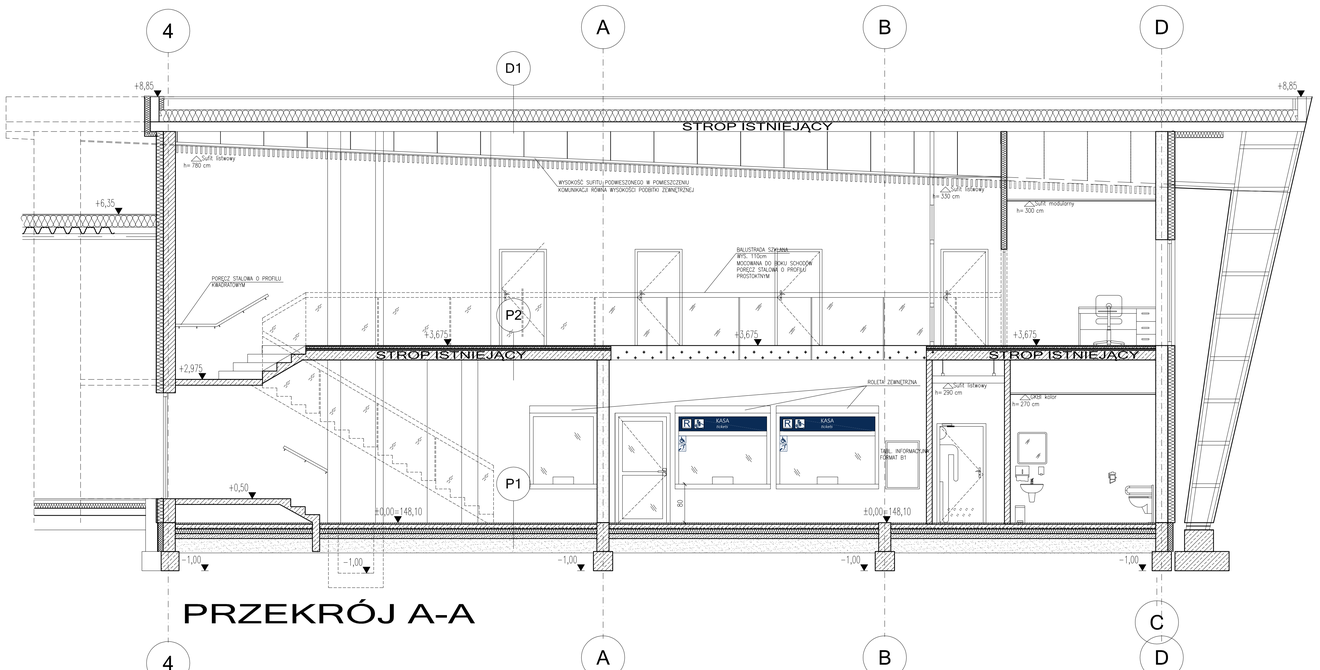

Ściany				
S 1	S 2	S 3	S 4	Symbol
Ściana zewnętrzna	Ściana wewnętrzna - nośna	Ściana wewnętrzna murowana	Ściana wewnętrzna lekka - z płyt GK	Tytuł
R 30, EI 30	R 30	EI 30	REI 30	PPoz
Wykończenie elewacji: – cegła klinkierowa (płytki), mocowana na podkonstrukcji systemowej w kolorze czerwonym, – okładzina z płyt HPL na podkonstrukcji systemowej w kolorze blatym (wg proj.elewacji)	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	1.
Ocieplenie – wełna mineralna gr. 15cm. Uwaga – zastosowano pasy niepalne o szer. 2m – konieczność zastosowania wełny mineralnej	Ściana murowana, istniejąca – wg oznaczeń na rysunkach	Ściana murowana z bloczków silikatowych, klasy 15MPa, o grubości 18, lub 12cm na zaprawie cem.–wap.M5 – wg oznaczeń na rysunkach	Ściana działowa lekka na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo–kartonową Grubość ściany: 12,5 – wg oznaczeń na rysunkach	2.
Ściana murowana – istniejąca	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	3.
Malowanie, bądź tynk cementowo–wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	–	–	–	4.
–	–	–	–	5.
–	–	–	–	6.

Stropy i dachy			
P 1	P 2	D 1	Symbol
Posadzka na gruncie	Strop międzykondygnacyjny	Stropodach	Tytuł
–	REI 30	REI 30	PPoz
Warstwy podłogi wg listy pomieszczeń – 1,2cm	Warstwy podłogi wg listy pomieszczeń – 1,2cm	Warstwy wykończeniowe dachu – istniejące	1.
Wylewka Betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm sr. 4mm, zatarta na gładko, dylatowana w polach 6x6, gr. 6cm	Wylewka Betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm sr. 4mm, zatarta na gładko, dylatowana w polach 6x6, gr. 6cm	Strop istniejący	2.
Izolacja termiczna – styropian FS 20, gr.12cm	Paroizolacja – folia PE gr. 0,2mm, np. folia paroizolacyjna Rockwool	Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej – wg oznaczeń na rzucie sufitów podwieszanych	3.
Paroizolacja – folia PE gr. 0,2mm,	styropian akustyczny gr.4,4cm	–	4.
Płyta z betonu kl. B25 gr. 15cm, dylatowana w polach 6x6	Folia PE	–	5.
Hydroizolacja – 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 1cm	Strop monolityczny, z płyt żelbetowych, o grubości 20 i 24cm – szczegóły wg proj. konstrukcji	–	6.
Podbudowa z chudego betonu kl. B–10 gr. 5cm	Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej	–	7.
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10cm	–	–	8.

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakichkolwiek zmiany lub r ó żnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z r ó żnionogłą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zwymiarowanym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych – systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie izb parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru r ób ót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producent ów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych.
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiat ów i wykonywanych robót.

LEGENDA:

- Ściany zewnętrzne istniejące, z warstwą izolacji termicznej, 2 gr. 15 cm z wełny mineralnej, tynkowane zewnętrzne wg rysunków
- Ściany konstrukcyjne – istniejące
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z bloczków silikatowych, grubości 12 i 18cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykończone gładzią gipsową
- Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe o grubości 12,5cm, z podwójnym ożytowaniem Dz12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkład z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. pożd. EI30
- Parkurowe ze zmywalnego i nieprzesiąkliwego materiału (wg proj. wnętrz – np. płytki ceram.) odwzpieczające ścianę przed zamoczeniem przy umywalkach Wysokość do 200cm, szer. wg rysunku
- Zakuje wertykalne PCV lub porównywalne (otrzet PZH na zastosowanie w zakładach ogólnż ożywczej), przd. np. Mal lub porównywalne. Montaż wg instrukcji producenta. Dobór wg proj. wnętrz

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
SPÓŁKA JAWNA
ul. Sertorka 69/17
61-696 Poznań
ul. Bułgarska 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 036
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MŁAWA

TEMAT
PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO W MŁAWIE, DZ. NR 4810/3

OBIEKT
DWORZEC ZINTEGROWANY W MŁAWIE

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
arch. Michał Marczak	LK/0509/K/2014	

NAZWA RYSUNKU
Przekroje A-A i B-B

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.03
DATA	2020-06		
NR PROJEKTU	045		