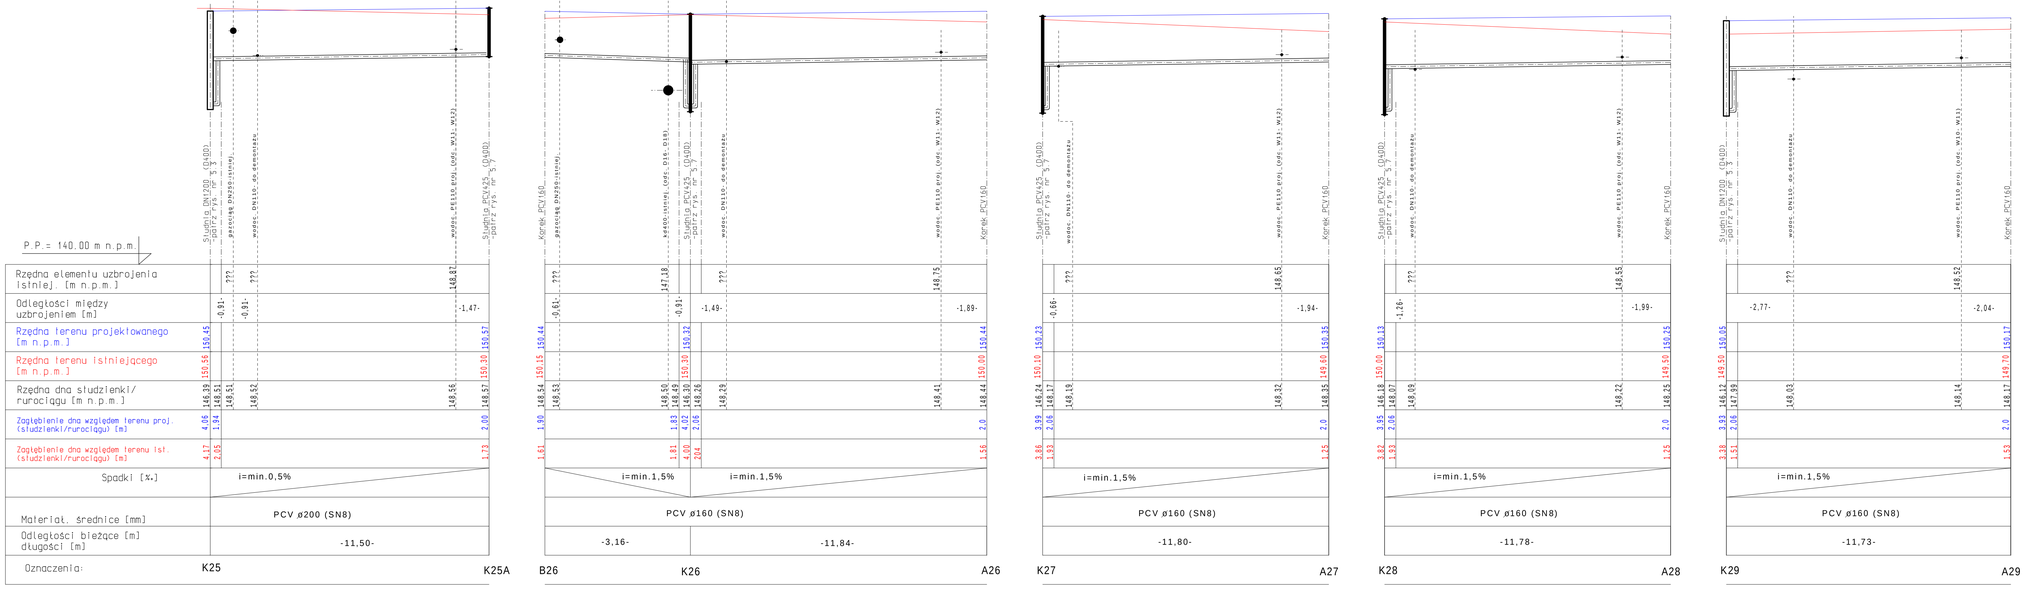
P.P.= 140.00 m n.p.m.
Rzędna elementu uzbrojenia istniej. [m n.p.m.]
Odległości między uzbrojeniem [m]
Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]
Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]
Rzędna dna studzienki/ rurociągu [m n.p.m.]
Zagłębienie dna względem terenu proj. (studzienki/rurociągu) [m]
Zagłębienie dna względem terenu ist. (studzienki/rurociągu) [m]
Spadki [x.]
Materiał, średnice [mm]
Odległości bieżące [m] długości [m]
Oznaczenia:
Studnia DN1200 (D400) - patrz rys. nr 5.3
gazociąg średniego
wodoc. DN110 do demontażu
wodoc. PE110 SDR17 (obs. W13, W12)
Studnia PCV425 (D400) - patrz rys. nr 5.7
Korek PCV160
wodoc. PE110 SDR17 (obs. W13, W12)
wodoc. DN110 do demontażu
Studnia PCV425 (D400) - patrz rys. nr 5.7
Korek PCV160
wodoc. PE110 SDR17 (obs. W13, W12)
wodoc. DN110 do demontażu
Studnia PCV425 (D400) - patrz rys. nr 5.7
Korek PCV160
wodoc. PE110 SDR17 (obs. W13, W12)
wodoc. DN110 do demontażu
Studnia DN1200 (D400) - patrz rys. nr 5.3
Korek PCV160
wodoc. PE110 SDR17 (obs. W13, W12)
wodoc. DN110 do demontażu
i=min.0,5%
i=min.1,5%
i=min.1,5%
i=min.1,5%
i=min.1,5%
PCV ø200 (SN8)
PCV ø160 (SN8)
PCV ø160 (SN8)
PCV ø160 (SN8)
PCV ø160 (SN8)
-11,50-
-3,16-
-11,84-
-11,80-
-11,78-
-11,73-
K25
K25A
B26
K26
A26
K27
A27
K28
A28
K29
A29

| | | |