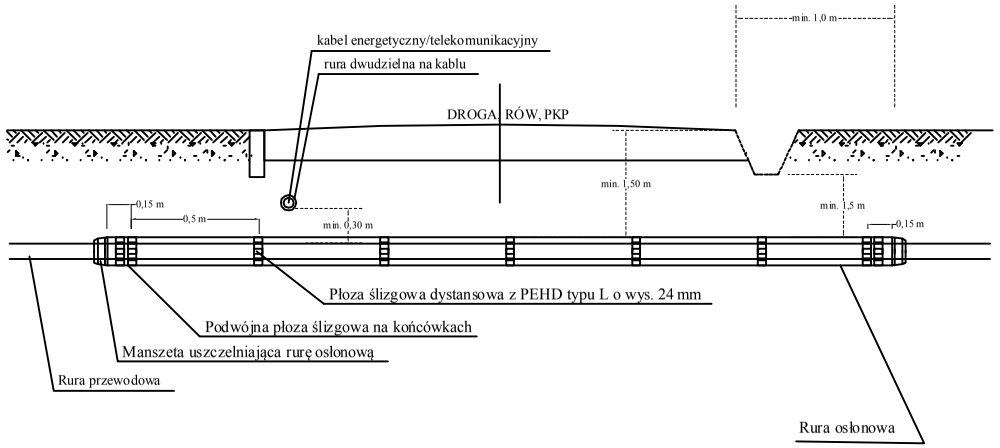

Lp.	Rura przewodowa PE100 SDR26 PN6 /mm/	Rura osłonowa /mm/
1	De400x15,3	GRP De530x37
2	De400x15,3	PE100 SDR17 De560x33,2

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 0,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej
3. Rury osłonowe dłuższe niż 12 m łączyć za pomocą muf elektrooporowych.

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDRZEJ I WÓLKA W MŁAWIE - I ETAP			
Adres obiektu	UL. PŁOŃSKA, MIASTO MŁAWA			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ PRZEŚCIĄGIEM POD DROGĄ, RÓWEM, PKP			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BORKOWSKI	MAZ/0188/POOS/07		10
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0628/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 04.2011 r.	Strona: 20

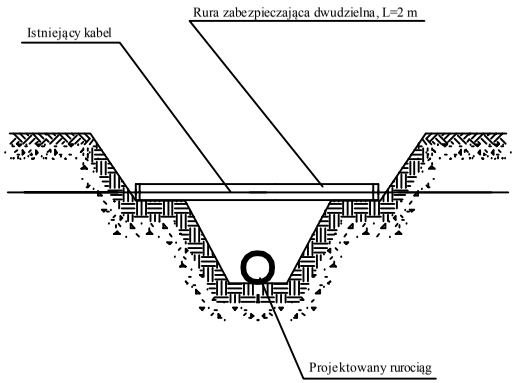

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDRZEJ I WÓLKA W MŁAWIE - I ETAP			
Adres obiektu	UL. PŁOŃSKA, MIASTO MŁAWA			
Rysunek	SCHEMAT SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM/TELEKOMUNIKACYJNYM			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BORKOWSKI	MAZ/0188/POOS/07		11
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0628/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 04.2011 r.	Strona: 30