


# Rozdzielnia TS

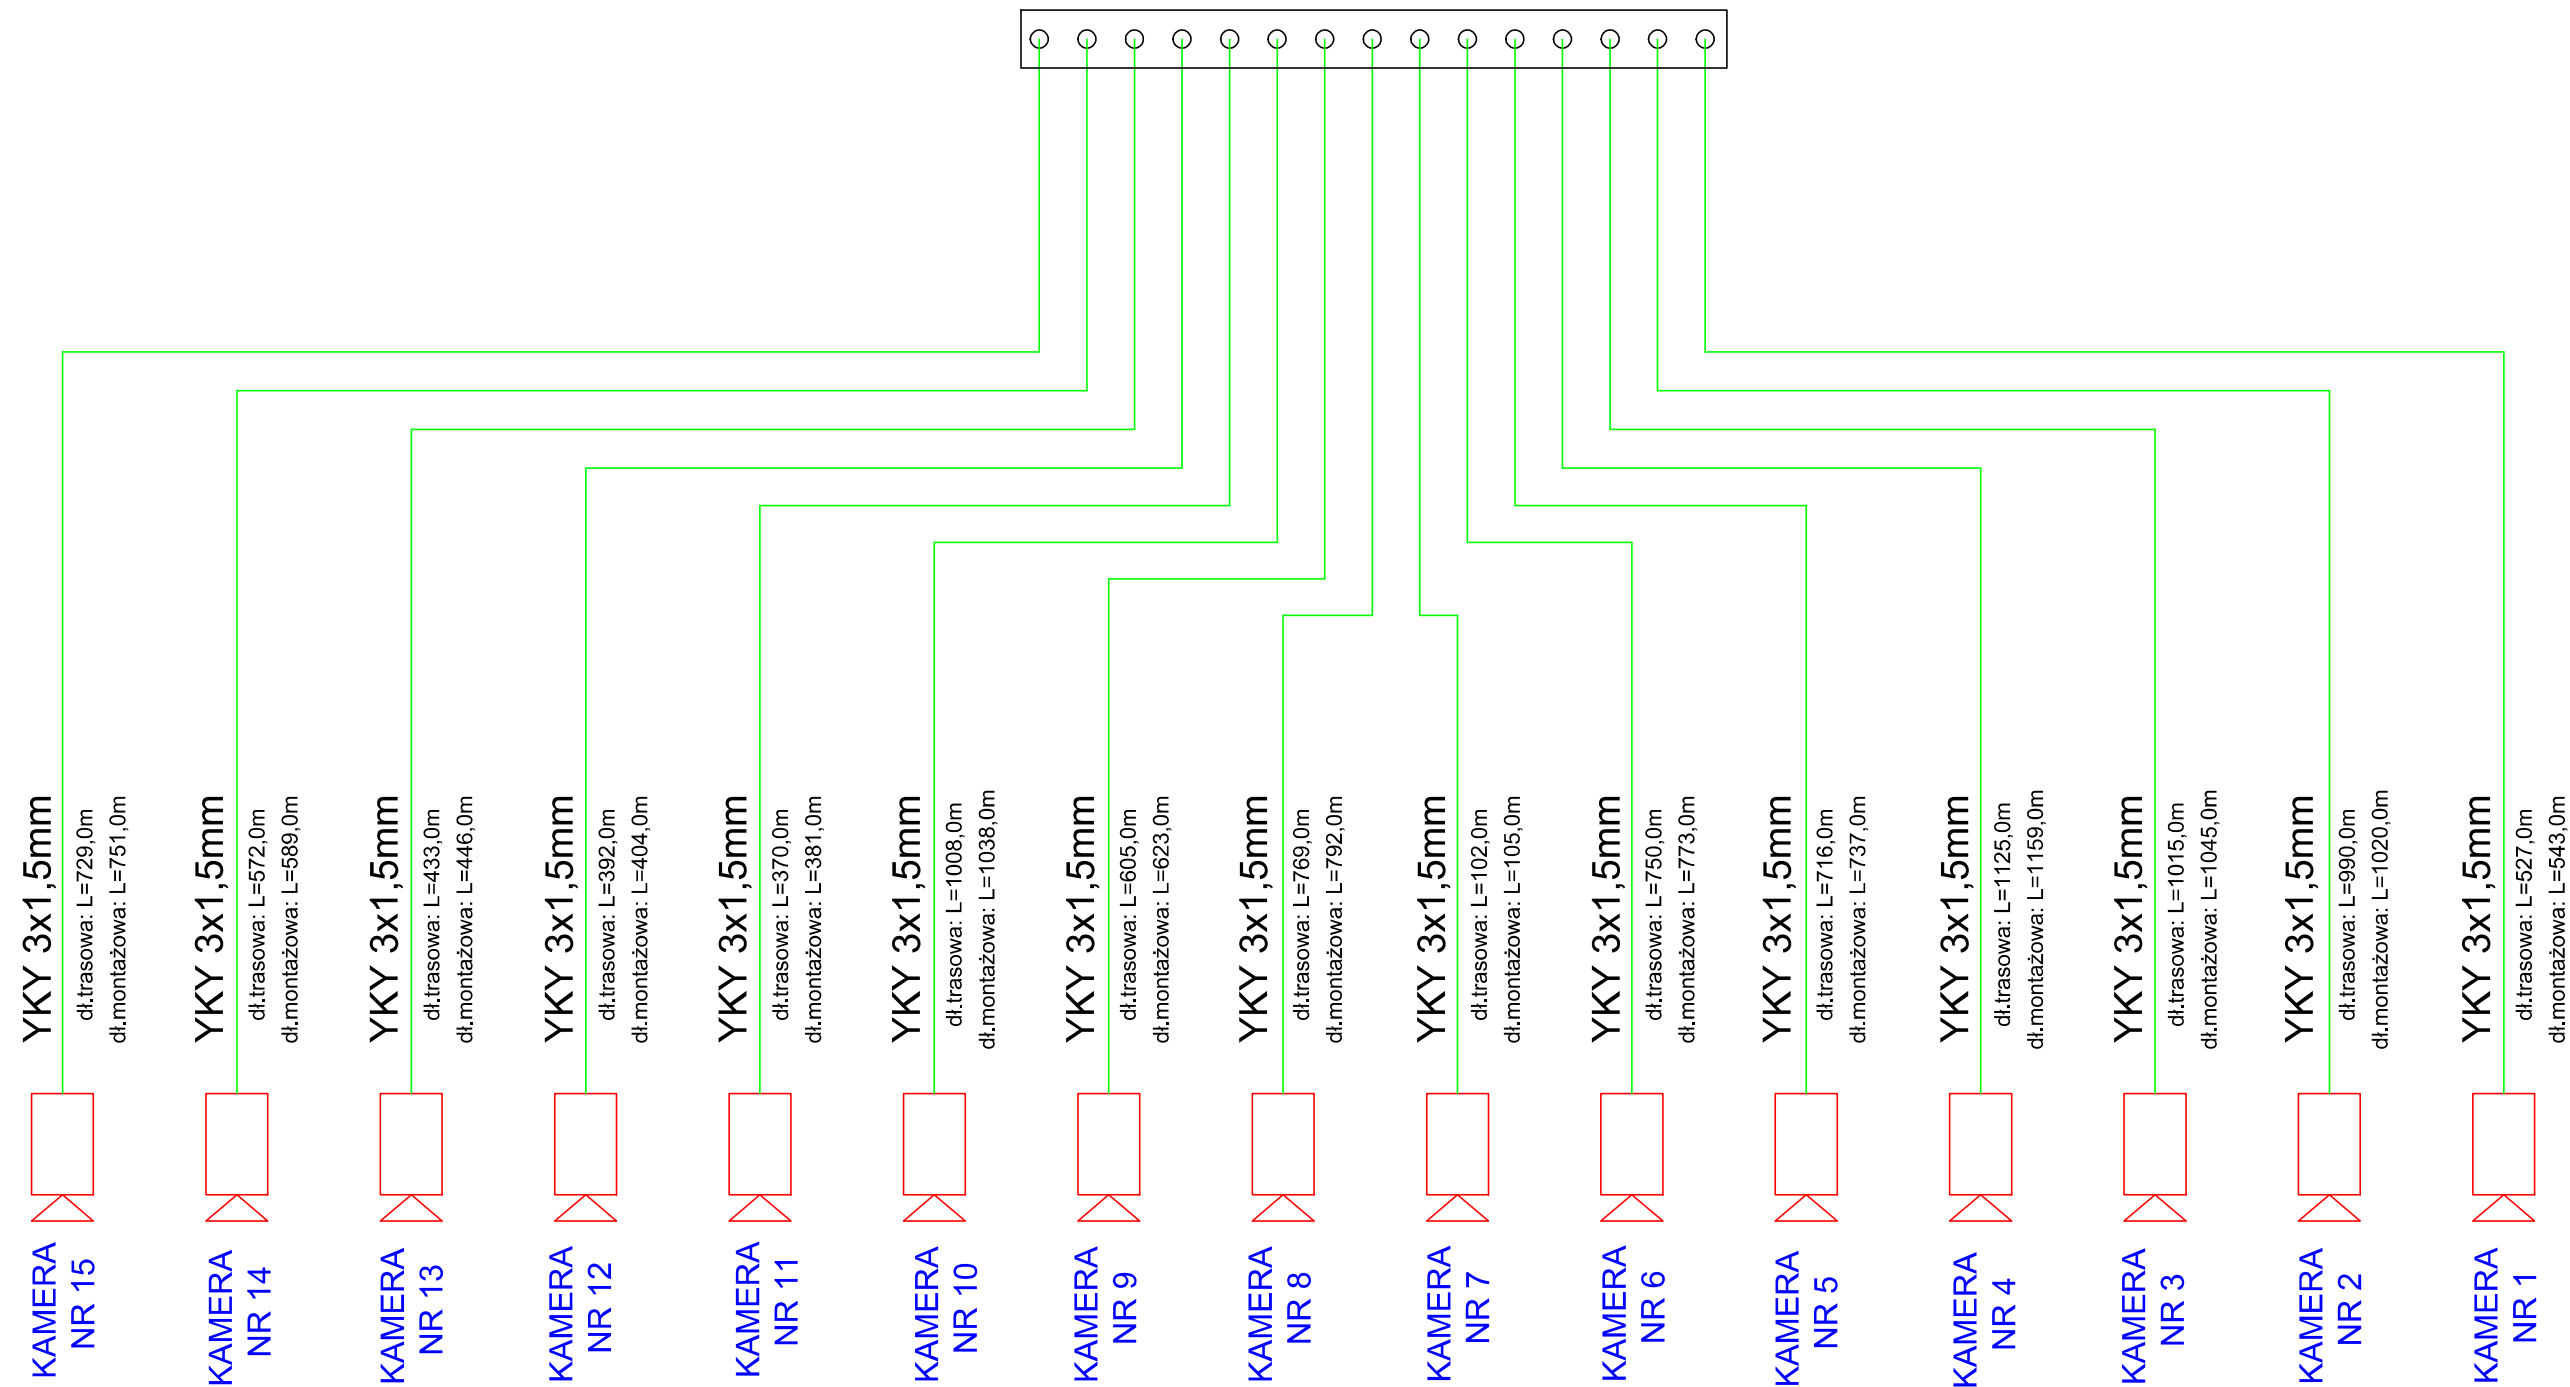

Uwaga:

Wszystkie kamery należy zasilć kablami elekroenregtycznymi YKY3x1,5mm, które należy zaciągac bezpořredniado ruociągü DVRØ110. Do szafki przykamerowej wprowadzić bednarķę FeZn25x4 i zakończyć ję na zaciskach PE W szafkach przykamerowych należy zamontować ochronniki przeciwpzepięciowe