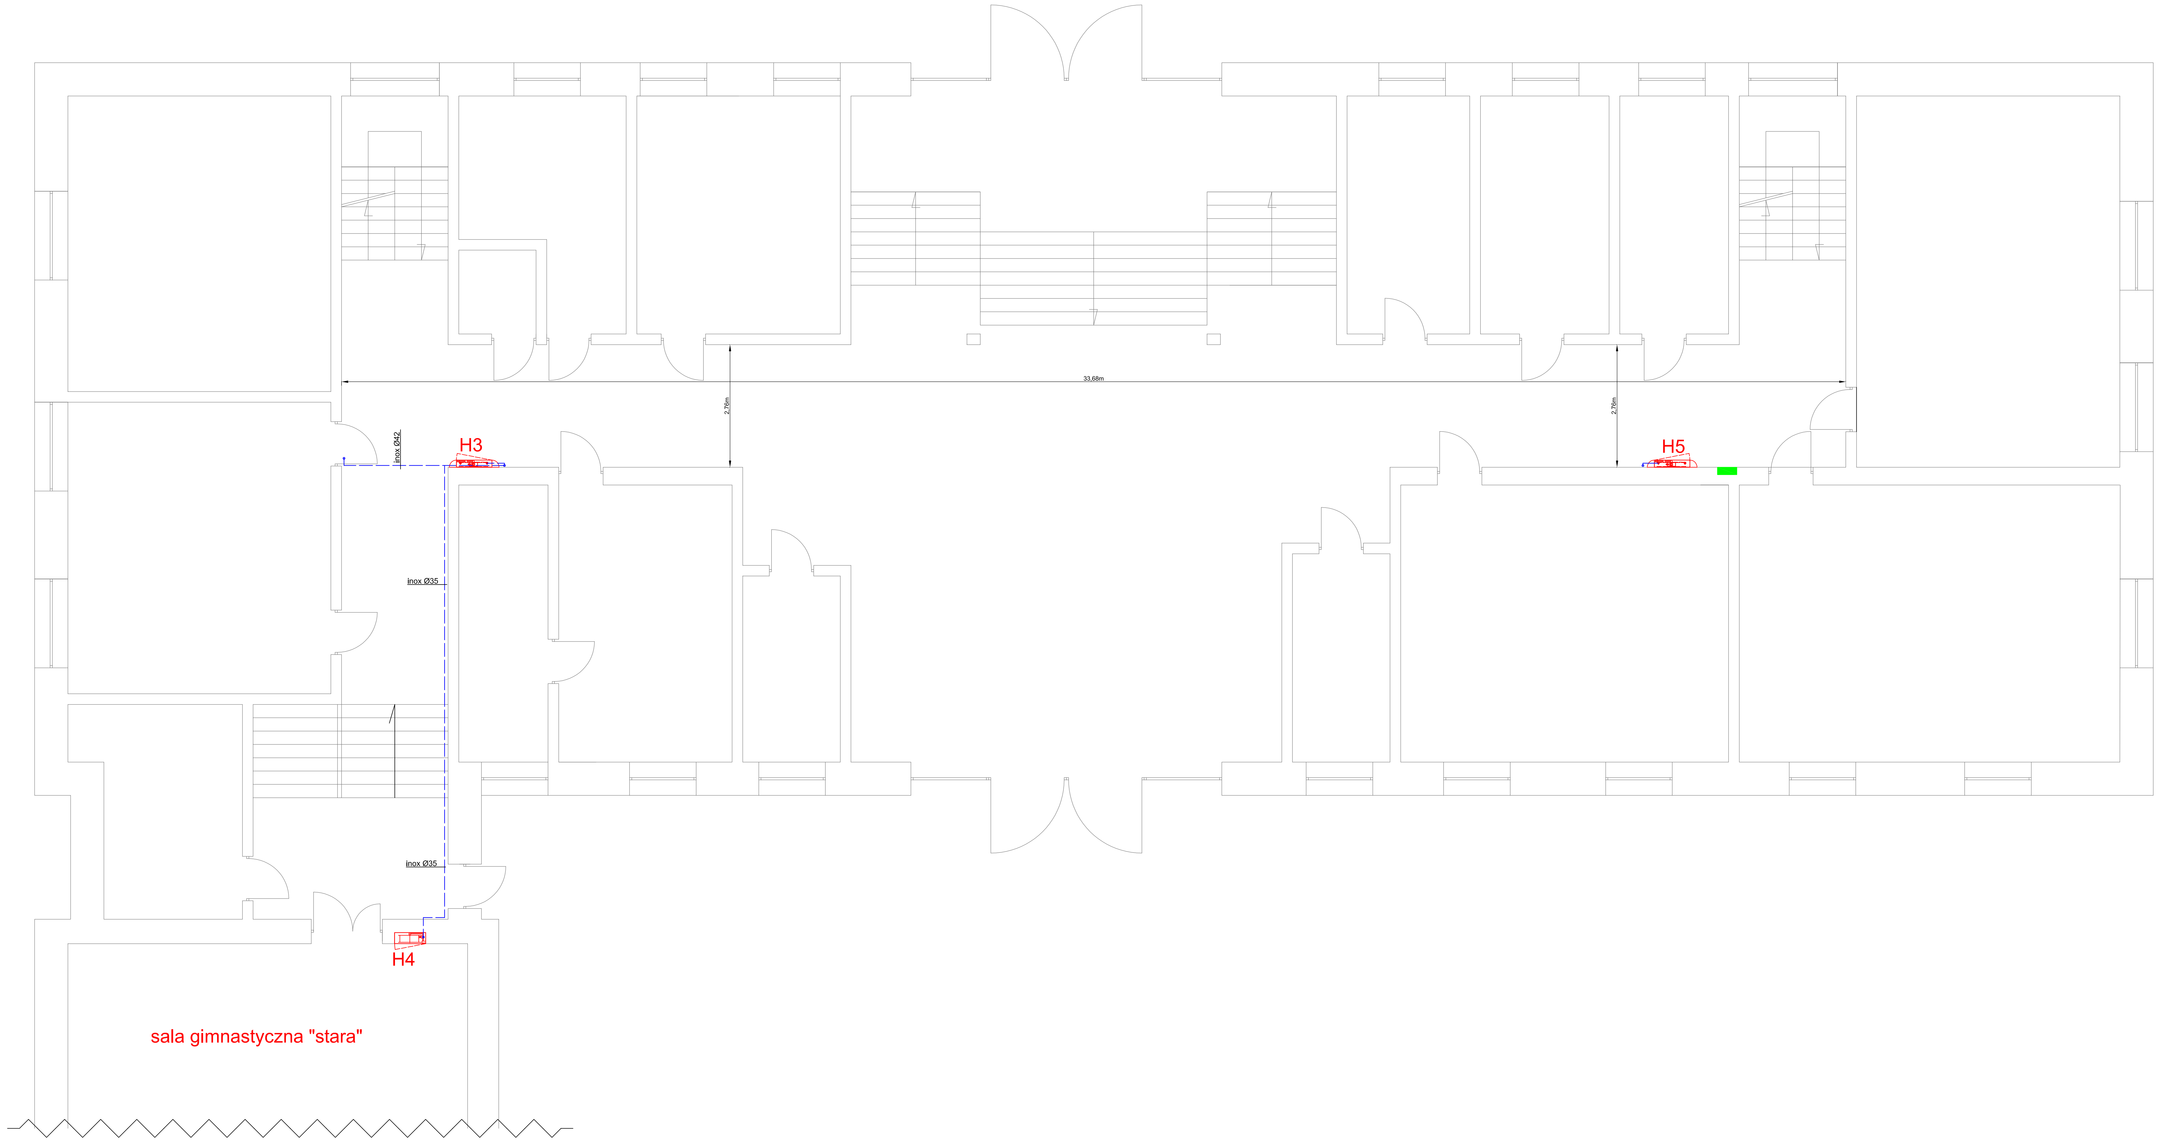

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Inż. Leszek Kowalski upr. 396/99
Ciechanów, dnia 06.03.2019r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag

OPIS OZNACZEŃ

- Instalacja hydrantowa
- Pion instalacji hydrantowej
- Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym w skrzynce natynkowej

mgr inż. Dariusz Nehring
PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
Dokumentacja techniczna Kosztorysy Opinie wyszczególnienia Nadzory inwestorskie
ul.dr Anny Dobrskiej 9 06-500 Mława Kom. 501 257 191
Adres biura: ul.Kopernika 14 G 06-500 Mława

PROJEKT WYKONAWCZY/BRANŻA SANITARNA

INSTALACJA HYDRANTOWA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MŁAWIE

06-500 Mława, ul. Żołnierzy 80 P.P. 4
powiat mławski woj. mazowieckie

Miasto Mława
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

Wewnętrzna instalacja hydrantowa
Rzut parteru

mgr inż. Dariusz Nehring

Uprawnienia do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
CIE 28/90: MAZ/0331/PWOS/04

inż. Cezary Nehring

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
02.2019	1:50	2.2