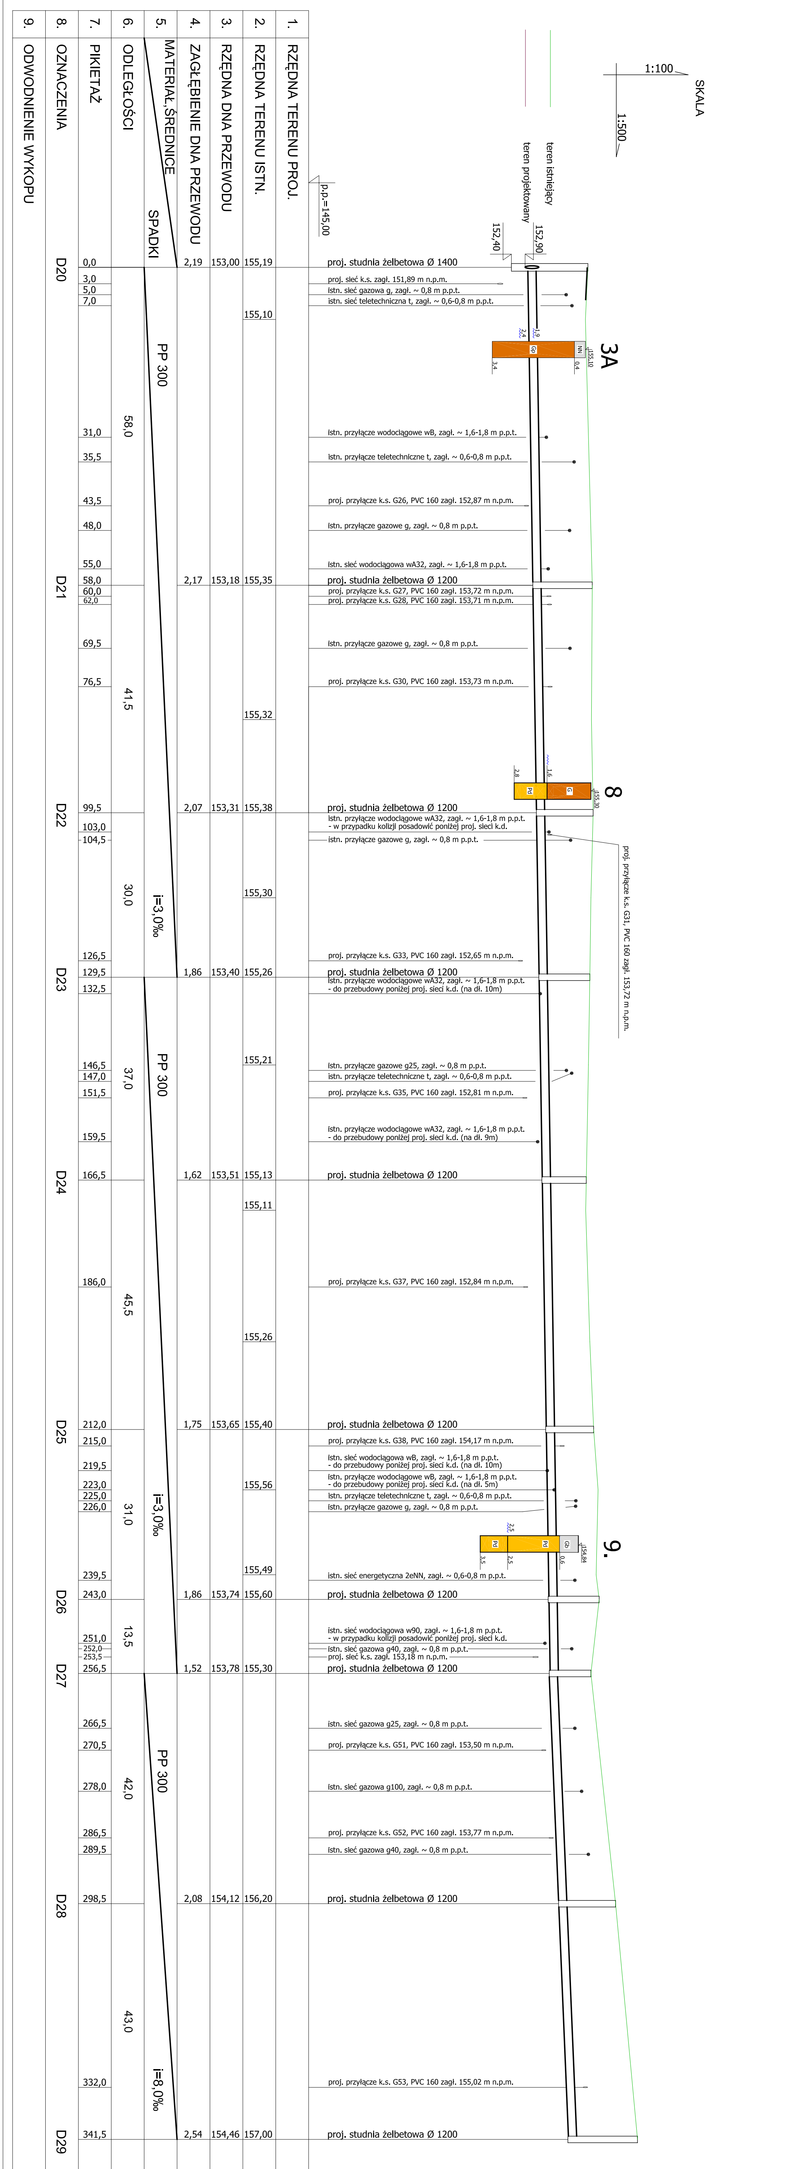

9. ODWODNIENIE WYKOPU	8. OZNACZENIA	7. PIKIETAŻ	6. ODLEGŁOŚCI	5. MATERIAŁ ŚREDNICE / SPADKI	4. ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	3. RZĘDNA DNA PRZEWODU	2. RZĘDNA TERENU ISTN.	1. RZĘDNA TERENU PROJ.	
		0,0			2,19	153,00	155,19		proj. studnia żelbetowa Ø 1400
		3,0							proj. sieć k.s. zagł. 151,89 m n.p.m.
		5,0							istn. sieć gazowa g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		7,0							istn. sieć teletechniczna t, zagł. ~ 0,6-0,8 m p.p.t.
							155,10		
	D20								
		31,0	58,0	PP 300					istn. przyłącze wodociągowe wB, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t.
		35,5							istn. przyłącze teletechniczne t, zagł. ~ 0,6-0,8 m p.p.t.
		43,5							proj. przyłącze k.s. G26, PVC 160 zagł. 152,87 m n.p.m.
		48,0							istn. przyłącze gazowe g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		55,0							istn. sieć wodociągowa wA32, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t.
		58,0			2,17	153,18	155,35		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D21	60,0							proj. przyłącze k.s. G27, PVC 160 zagł. 153,72 m n.p.m.
		62,0							proj. przyłącze k.s. G28, PVC 160 zagł. 153,71 m n.p.m.
		69,5							istn. przyłącze gazowe g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		76,5	41,5						proj. przyłącze k.s. G30, PVC 160 zagł. 153,73 m n.p.m.
							155,32		
		99,5			2,07	153,31	155,38		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D22	103,0							istn. przyłącze wodociągowe wA32, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - w przysadku kolizji posadowić poniżej proj. sieci k.d.
		104,5							istn. przyłącze gazowe g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
							155,30		
		126,5	30,0	i=3,0‰					proj. przyłącze k.s. G33, PVC 160 zagł. 152,65 m n.p.m.
		129,5			1,86	153,40	155,26		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D23	132,5							istn. przyłącze wodociągowe wA32, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - do przebudowy poniżej proj. sieci k.d. (na dł. 10m)
							155,21		
		146,5							istn. przyłącze gazowe g25, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		147,0							istn. przyłącze teletechniczne t, zagł. ~ 0,6-0,8 m p.p.t.
		151,5	37,0	PP 300					proj. przyłącze k.s. G35, PVC 160 zagł. 152,81 m n.p.m.
		159,5							istn. przyłącze wodociągowe wA32, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - do przebudowy poniżej proj. sieci k.d. (na dł. 9m)
		166,5			1,62	153,51	155,13		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D24						155,11		
		186,0	45,5						proj. przyłącze k.s. G37, PVC 160 zagł. 152,84 m n.p.m.
							155,26		
		212,0			1,75	153,65	155,40		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
		215,0							proj. przyłącze k.s. G38, PVC 160 zagł. 154,17 m n.p.m.
		219,5							istn. sieć wodociągowa wB, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - do przebudowy poniżej proj. sieci k.d. (na dł. 10m)
		223,0					155,56		istn. przyłącze wodociągowe wB, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - do przebudowy poniżej proj. sieci k.d. (na dł. 5m)
		225,0							istn. przyłącze teletechniczne t, zagł. ~ 0,6-0,8 m p.p.t.
	D25	226,0							istn. przyłącze gazowe g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
			31,0	i=3,0‰					
							155,49		
		239,5							istn. sieć energetyczna żeNN, zagł. ~ 0,6-0,8 m p.p.t.
		243,0			1,86	153,74	155,60		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D26	251,0	13,5						istn. sieć wodociągowa w90, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - w przysadku kolizji posadowić poniżej proj. sieci k.d.
		252,0							istn. sieć gazowa g40, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		253,5							proj. sieć k.s. zagł. 153,18 m n.p.m.
	D27	256,5			1,52	153,78	155,30		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
		266,5							istn. sieć gazowa g25, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		270,5							proj. przyłącze k.s. G51, PVC 160 zagł. 153,50 m n.p.m.
		278,0	42,0	PP 300					istn. sieć gazowa g100, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		286,5							proj. przyłącze k.s. G52, PVC 160 zagł. 153,77 m n.p.m.
		289,5							istn. sieć gazowa g40, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
		298,5			2,08	154,12	156,20		proj. studnia żelbetowa Ø 1200
	D28		43,0						
		332,0		i=8,0‰					proj. przyłącze k.s. G53, PVC 160 zagł. 155,02 m n.p.m.
	D29	341,5			2,54	154,46	157,00		proj. studnia żelbetowa Ø 1200

BIURO PROJEKTÓW JM

BIURO PROJEKTÓW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-400 CIECHANÓW
UL.KLP. ŚCIEGIENNEGO 2
TEL./FAX 023 6726131

NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA: LIPIEC 2007R

SIECI K.S. I K.D. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: DZIERZGOWSKIEJ, REJA, DALEKIEJ I PROJEKTOWANEJ V z ODPROWADZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI NA OSIEDLU ZACISZE W MŁAWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA MŁAWA, 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	1:100 / 1:500

RYSUNEK: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

NUMER RYSUNKU: **17.**

PROJEKTANTI: MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI nr upr. Wa - 500/01

OPRACOWAŁ: KAROL TETKOWSKI

TECH. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI